

大分市(上水道)水質検査地点概要図

定期検査採水地点

古国府系定期検査	
1	羽屋取水口
2	古国府浄水池
3	やすらぎ公園
4	八幡公園
5	吉野公民館
6	入蔵公民館

岩ノ下系定期検査	
1	岩ノ下取水井
2	笹原取水井
3	岩ノ下浄水池
4	こうざき校区公民館

えのくま系定期検査	
1	えのくま取水口
2	えのくま浄水池
3	まほろば公園
4	神崎校区公民館


野津原東部系定期検査	
1	野津原東部着水井
2	野津原東部浄水池
3	大分県立看護科学大学職員宿舎

野津原西部第2系定期検査	
1	野津原西部第2着水井
2	野津原西部第2配水池
3	上詰公民館

横尾系定期検査	
1	横尾導水ポンプ所
2	横尾浄・配水池
3	丹生公民館
4	一尺屋連絡所

野津原西部第3系定期検査	
1	野津原西部第3着水井
2	野津原西部第3配水池
3	長尾台公民館

坂ノ市系定期検査	
1	坂ノ市ポンプ井
2	市尾上公民館

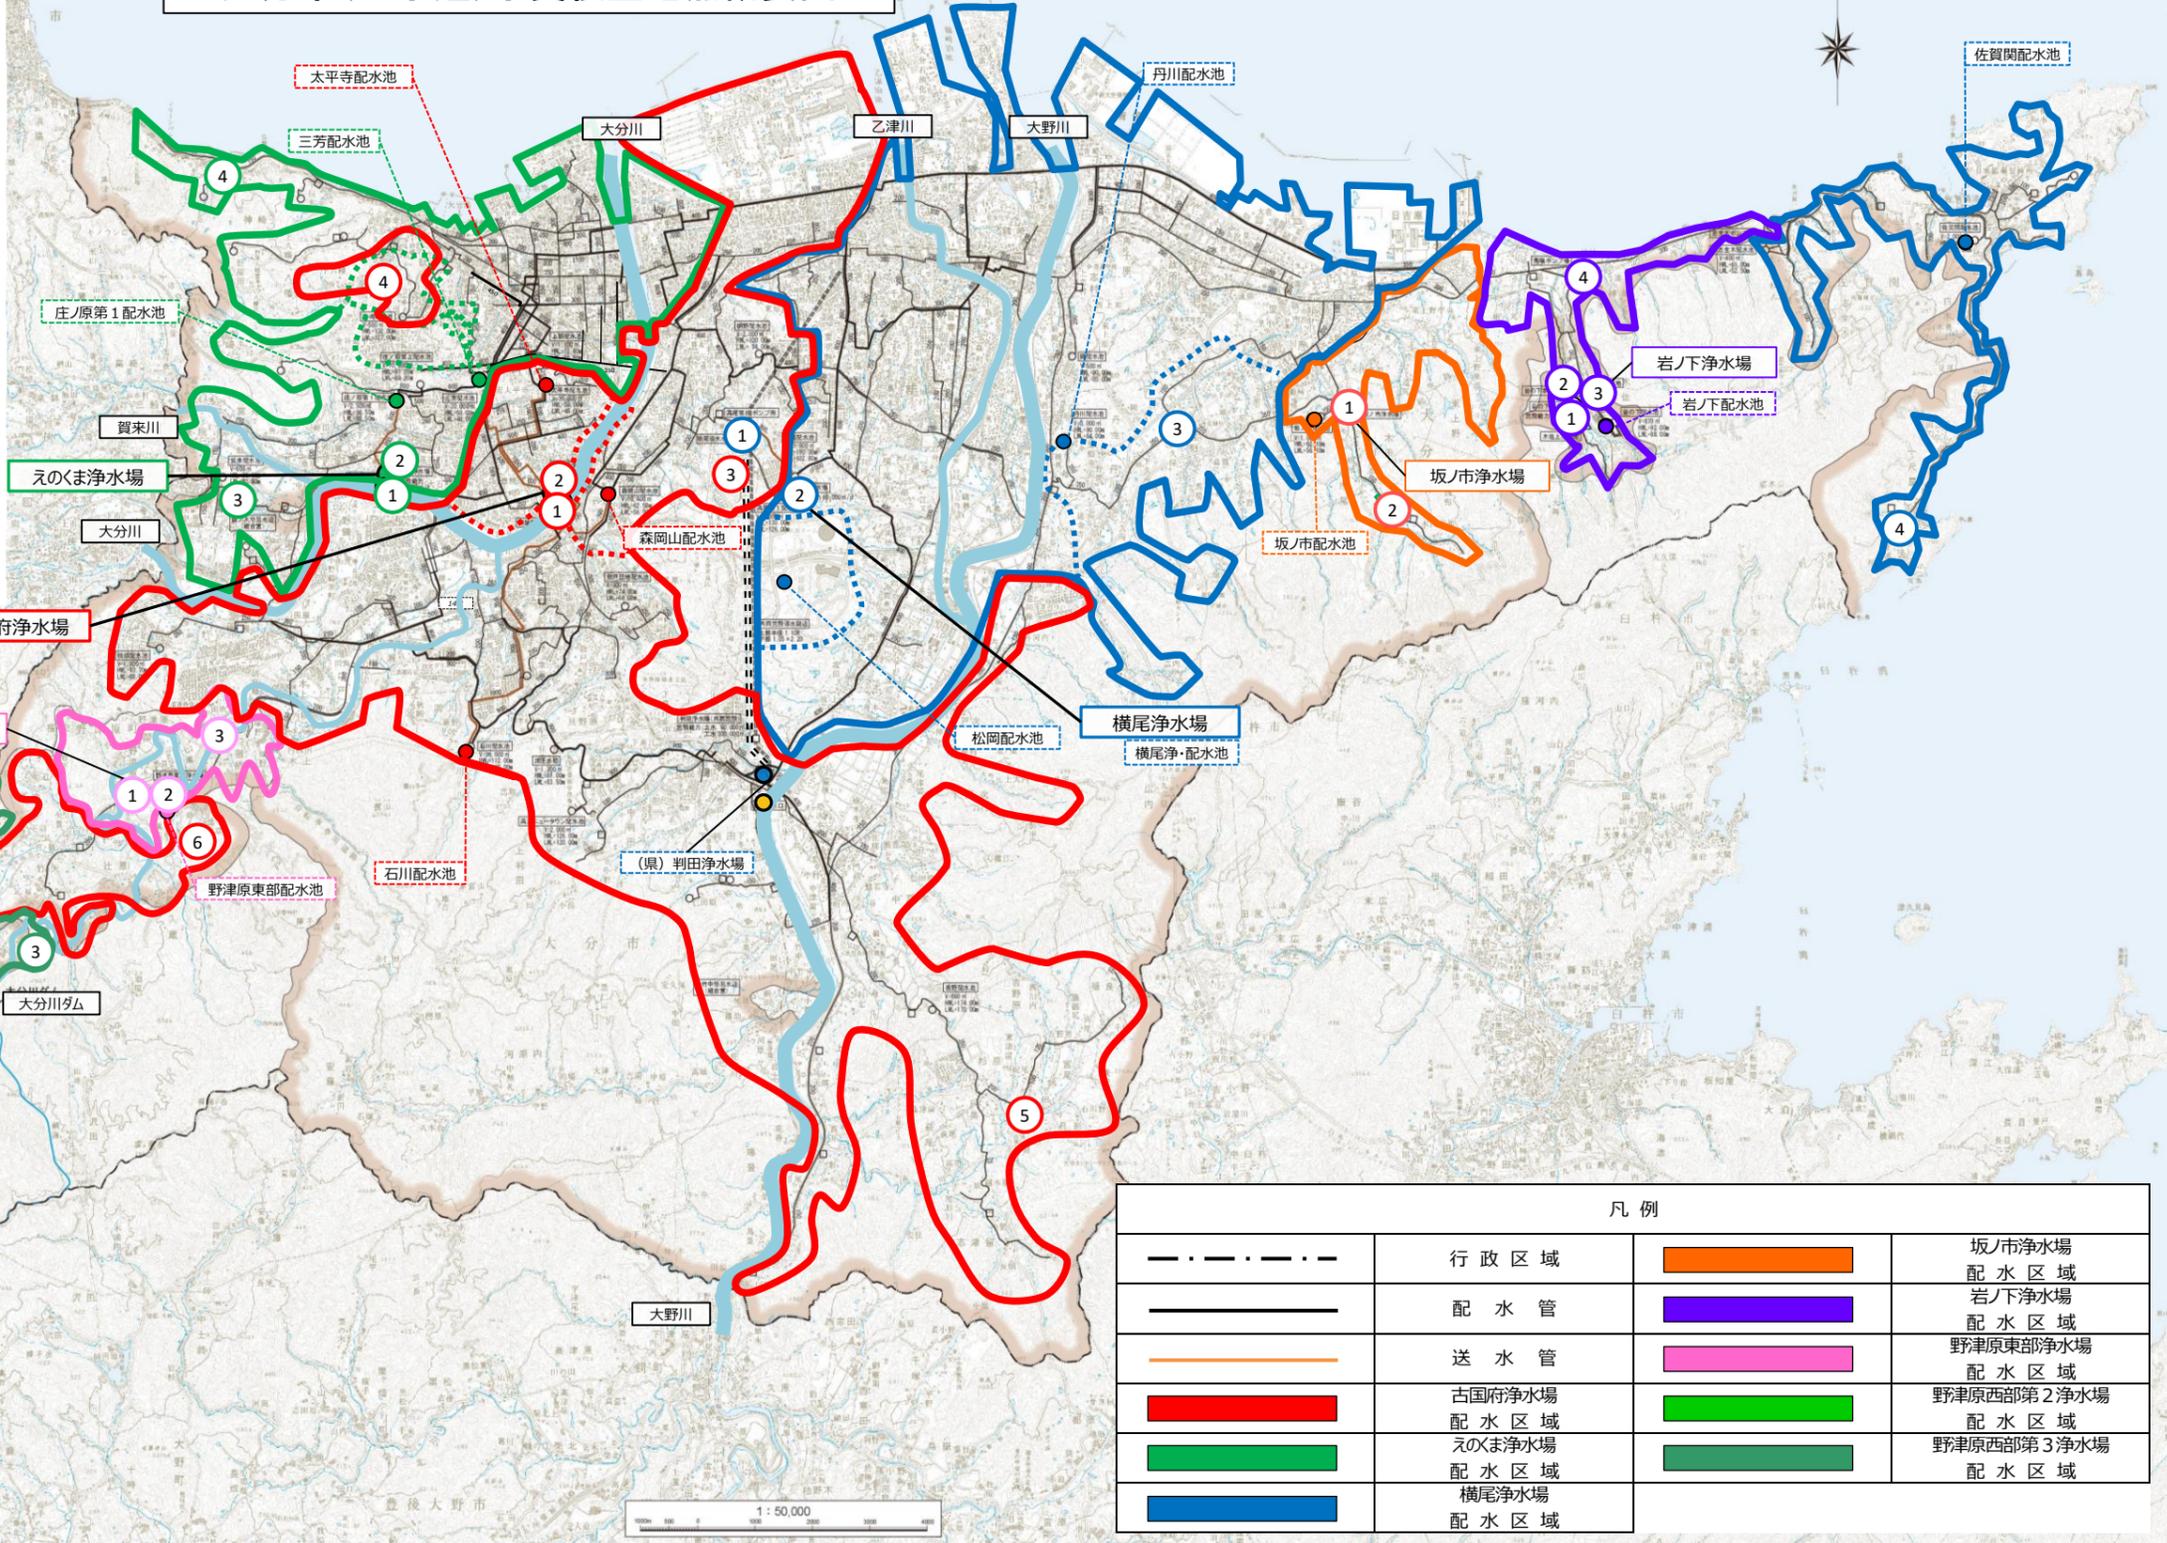

凡例			
	行政区域		坂ノ市浄水場配水区域
	配水管		岩ノ下浄水場配水区域
	送水管		野津原東部浄水場配水区域
	古国府浄水場配水区域		野津原西部第2浄水場配水区域
	えのくま浄水場配水区域		野津原西部第3浄水場配水区域
	横尾浄水場配水区域		