

(R03.4月版)

大分市(上水道)水質検査地点概要図

定期検査採水地点

- 古国府系定期検査**
- 1 羽屋取水口
 - 2 古国府浄水池
 - 3 南大分スポーツパーク
 - 4 やすらぎ公園
 - 5 吉野公民館
 - 6 入蔵公民館
 - 7 富士見ヶ丘4区児童公園

- 坂ノ市系定期検査**
- 1 坂ノ市ポンプ井
 - 2 市尾上公民館
- 岩ノ下系定期検査**
- 1 岩ノ下取水井
 - 2 笹原取水井
 - 3 岩ノ下浄水池
 - 4 幸崎郵便局


- えのくま系定期検査**
- 1 えのくま取水口
 - 2 えのくま浄水池
 - 3 はなの森公園
 - 4 はなの森どんぐり公園
 - 5 神崎校区公民館

- 野津原東部系定期検査**
- 1 野津原東部着水井
 - 2 野津原東部浄水池
 - 3 大分県立看護科学大学職員宿舎

- 横尾系定期検査**
- 1 白滝取水口
 - 2 横尾浄水ポンプ所
 - 3 横尾浄・配水池
 - 4 久原公園
 - 5 公園通2丁目公園
 - 6 丹生公民館
 - 7 一尺屋連絡所

- 野津原西部第2系定期検査**
- 1 野津原西部第2着水井
 - 2 野津原西部第2配水池
 - 3 上詰公民館

- 野津原西部第3系定期検査**
- 1 野津原西部第3着水井
 - 2 野津原西部第3配水池
 - 3 長尾台公民館

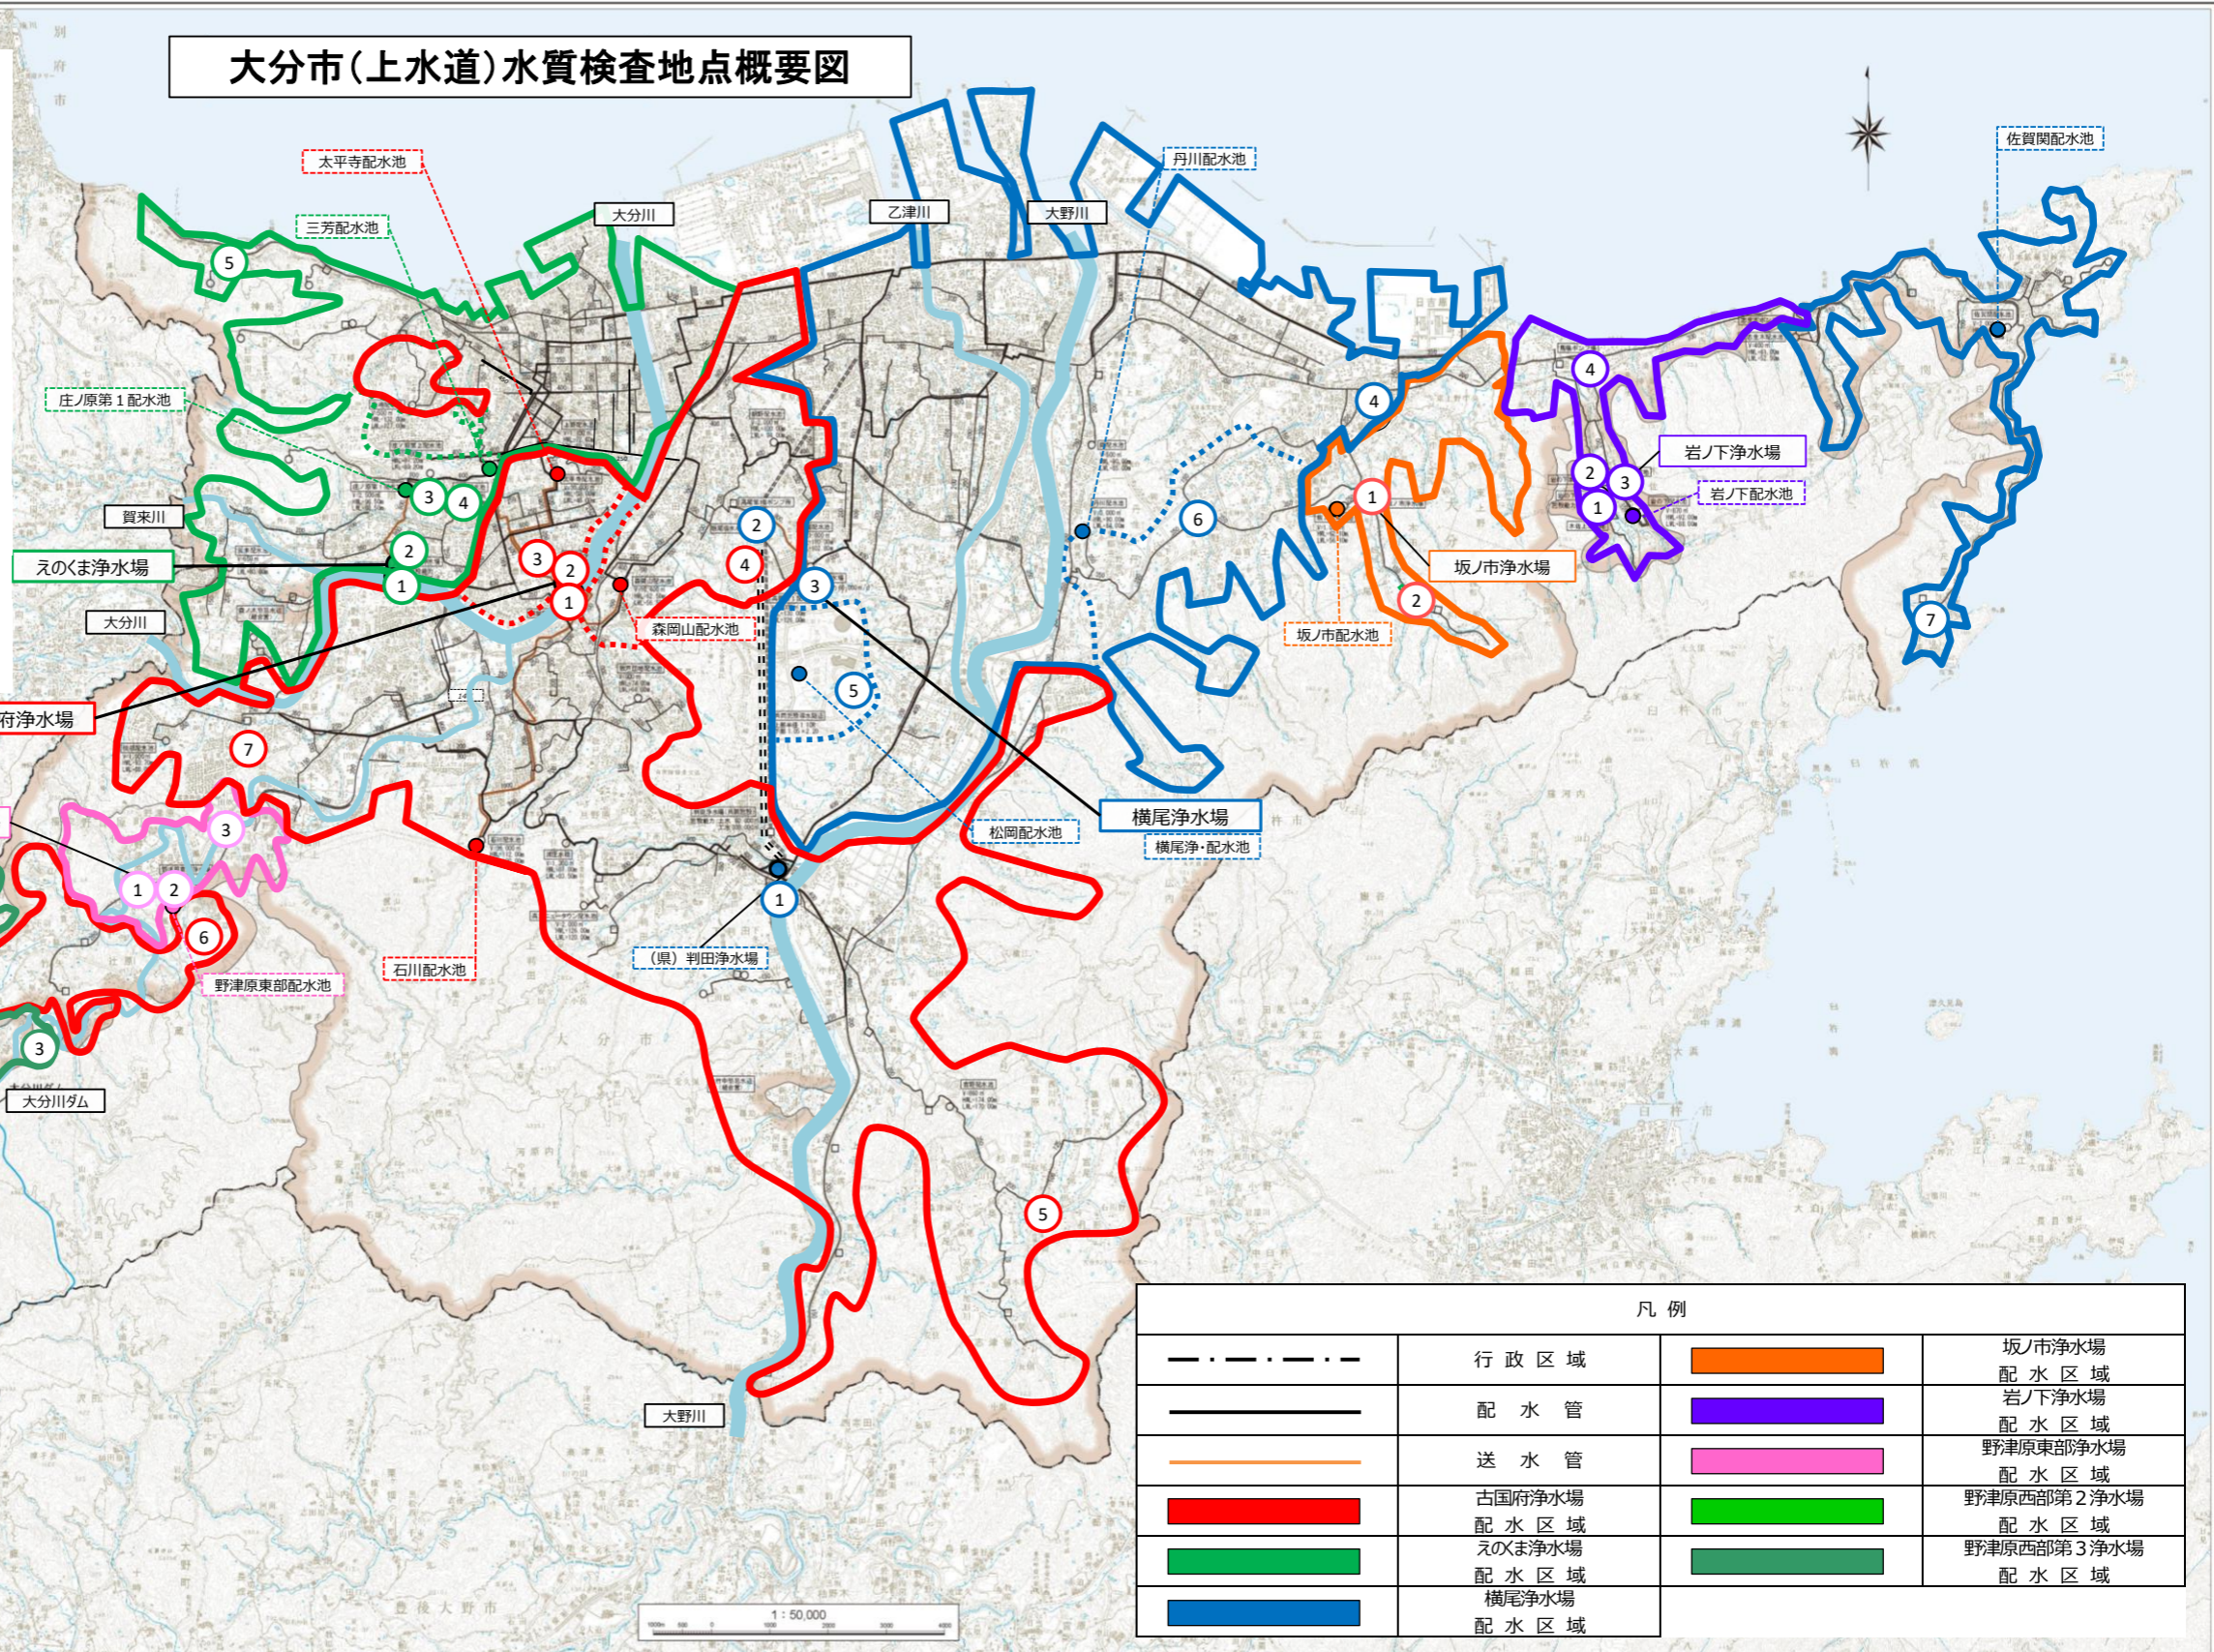

凡例			
	行政区域		坂ノ市浄水場配水区域
	配水管		岩ノ下浄水場配水区域
	送水管		野津原東部浄水場配水区域
	古国府浄水場配水区域		野津原西部第2浄水場配水区域
	えのくま浄水場配水区域		野津原西部第3浄水場配水区域
	横尾浄水場配水区域		

1:50,000