




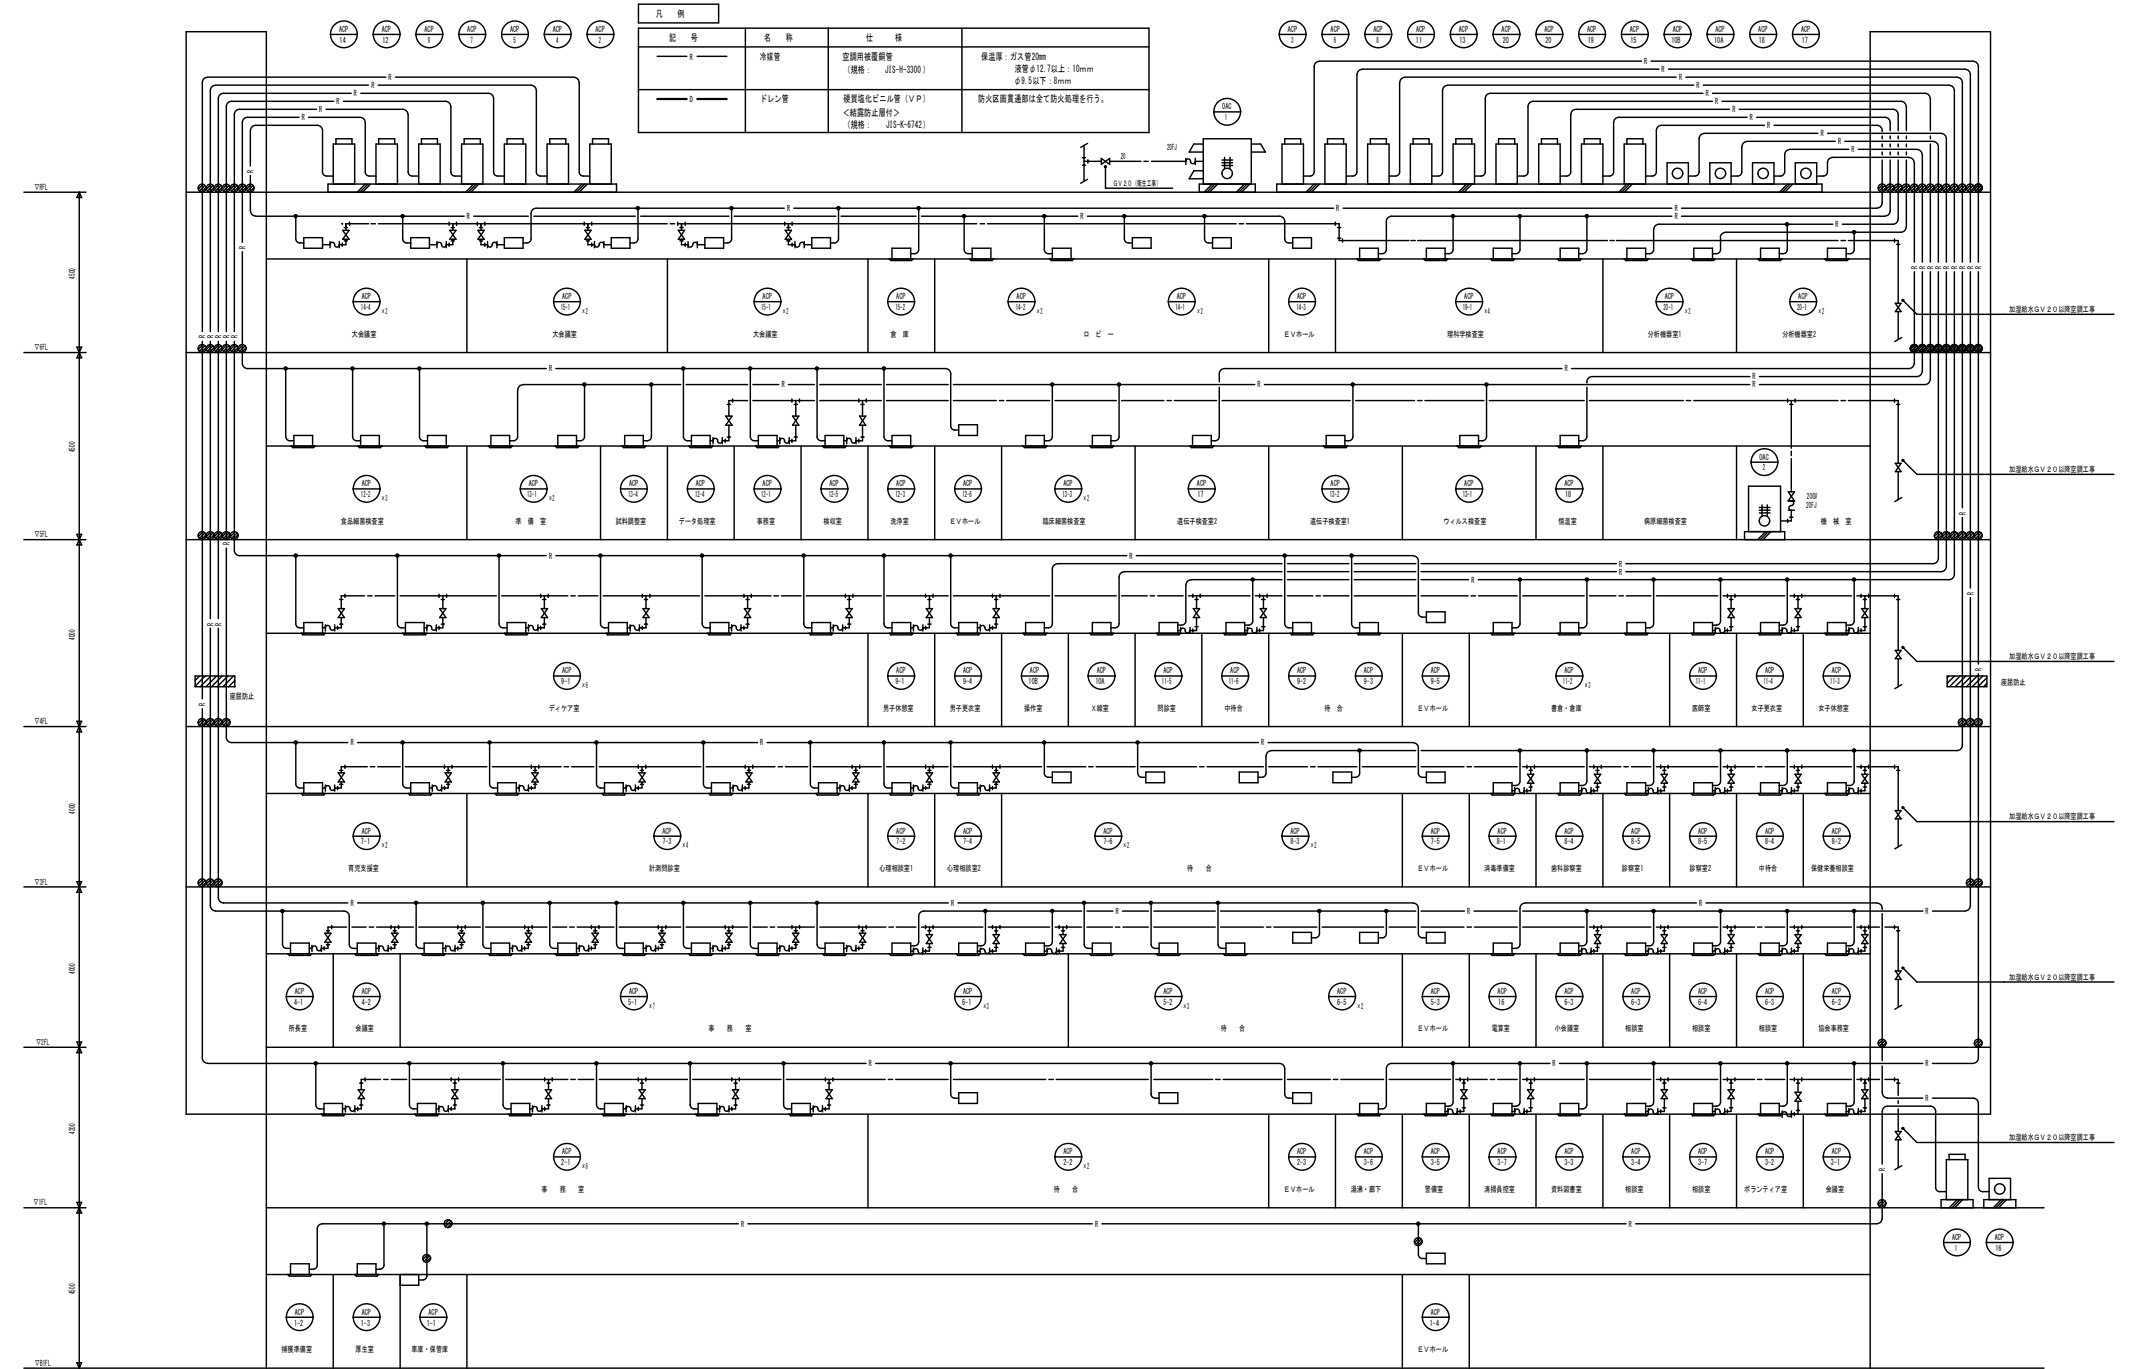

(組合せ名称)

(組合せ室外機)

## 仕 様 表

MMY-AP4503H

室 外 機

MMY-MAP2243H

×2

ACP-14

【2台設置】

(50/60Hz)

## 東芝パッケージエアコン

|                |                |                                              |                         |                            |                              |                |                |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 定格冷房能力         |                |                                              |                         | (注1)                       | kW                           | 45.0           | (2.2~45.0)     |
| 暖房標準能力         |                |                                              |                         | (注1)                       | kW                           | 50.0           | (2.5~50.0)     |
| 暖房低温能力         |                |                                              |                         | (注1)                       | kW                           | 39.0           |                |
| 室外ユニット種類       |                |                                              |                         | インバータユニット                  |                              |                | インバータユニット      |
| 室外ユニット形名       |                |                                              |                         | MMY-MAP2243H               |                              |                | MMY-MAP2243H   |
| 電気特性           | 冷房             | 電 源                                          |                         |                            | (注2)                         | 三相200V 50/60Hz | 三相200V 50/60Hz |
|                |                | 運転電流                                         | A                       | 34.0                       | /                            | 34.0           |                |
|                |                | 消費電力                                         | kW                      | 11.19                      | /                            | 11.19          |                |
|                |                | 力 率                                          | %                       | 95                         | /                            | 95             |                |
|                | 暖房             | エネルギー消費効率                                    |                         |                            | 4.02                         | /              | 4.02           |
|                |                | 運転電流                                         | A                       | 36.3                       | /                            | 36.3           |                |
|                |                | 消費電力                                         | kW                      | 11.93                      | /                            | 11.93          |                |
|                |                | 力 率                                          | %                       | 95                         | /                            | 95             |                |
|                | エネルギー消費効率      |                                              |                         | 4.19                       | /                            | 4.19           |                |
|                | 冷暖房平均エネルギー消費効率 |                                              |                         | 4.11                       | /                            | 4.11           |                |
| (注1)           | 暖房低温消費電力       | kW                                           | 12.30                   | /                          | 12.30                        |                |                |
| 始動電流           |                |                                              | A                       | 36.3                       | /                            | 36.3           |                |
| 外形寸法           | 高 さ            | mm                                           | 1800                    |                            | 1800                         |                |                |
|                | 幅              | mm                                           | 990                     |                            | 990                          |                |                |
|                | 奥 行            | mm                                           | 750                     |                            | 750                          |                |                |
| 総質量            |                | kg                                           | 258                     |                            | 258                          |                |                |
| 外 装            |                | シルキーシェード<br>(マッセル 1Y8.5/0.5)                 |                         |                            | シルキーシェード<br>(マッセル 1Y8.5/0.5) |                |                |
| 圧縮機            | 形 式            | 全密閉形                                         |                         |                            | 全密閉形                         |                |                |
|                | 電動機出力          | kW                                           | 2.3×2                   |                            | 2.3×2                        |                |                |
| 法定冷凍トン         |                | 6.32                                         |                         |                            | / 6.32                       |                |                |
| 送風装置           | 送風機            | プロペラファン                                      |                         |                            | プロペラファン                      |                |                |
|                | 電動機出力          | kW                                           | 0.600                   |                            | 0.600                        |                |                |
| 風 量            |                | m³/min                                       | 165                     |                            | 165                          |                |                |
| 熱交換器形式         |                | フィンチューブ                                      |                         |                            | フィンチューブ                      |                |                |
| 冷媒・(冷媒封入量(kg)) |                | (注3)                                         | R410A・(12.0)            |                            | R410A・(12.0)                 |                |                |
| 高圧スイッチ         | 室外ユニット用        | MPa                                          | 作動：3.73 復帰：2.9          |                            | 作動：3.73 復帰：2.9               |                |                |
|                | 冷媒配管用          | MPa                                          |                         |                            |                              |                |                |
| 保護装置           |                | 吐出温度センサ・吸込温度センサ・高圧圧力センサ・低圧圧力センサ・高圧スイッチ・電流センサ |                         |                            |                              |                |                |
| ケースヒータ         |                | (圧縮機)<br>(アキュムレータ)                           | W                       | 26×2<br>26<br>8.0          | 26×2<br>26<br>8.0            |                |                |
| 電源配線           | 各のユニット配線       | 最小電線太さ (こう長20m)<br>(こう長50m)                  | mm²                     | 14.0<br>60<br>40           | 14.0<br>60<br>40             |                |                |
|                |                | 容量                                           | A                       | 60                         | 60                           |                |                |
|                |                | 手元開閉器                                        | ヒューズ                    | A                          | 40                           | 40             |                |
|                |                | アース線                                         |                         | 3.5mm2                     | 3.5mm2                       |                |                |
|                |                | 漏電遮断器                                        | 容量・漏洩電流・作動時間            | 40A 30mA 0.1sec以下          | 40A 30mA 0.1sec以下            |                |                |
|                |                | アース線                                         |                         | 3.5mm2                     | 3.5mm2                       |                |                |
|                | (注5) 電源主幹配線    | 基準電流値                                        | (注4)                    | A                          | 34                           | 34             |                |
|                |                | 最小電線太さ (こう長20m)<br>(こう長50m)                  | mm²                     | 22.0<br>38.0<br>100        | 22.0<br>38.0<br>100          |                |                |
|                |                | 容量                                           | A                       | 100                        | 100                          |                |                |
|                |                | 手元開閉器                                        | ヒューズ                    | A                          | 75                           | 75             |                |
|                |                | アース線                                         |                         | 5.5mm2                     | 5.5mm2                       |                |                |
|                |                | 漏電遮断器                                        | 容量・漏洩電流・作動時間            | 75A 100mA 0.1ses以下         | 75A 100mA 0.1ses以下           |                |                |
| 冷媒配管           | 配管口径           | 基準電流値                                        | (注4)                    | A                          | 68                           | 68             |                |
|                |                | ガス側                                          | mm                      | φ22.2                      | φ22.2                        |                |                |
|                |                | 液 側                                          | mm                      | φ12.7                      | φ12.7                        |                |                |
|                |                | バランス側                                        | mm                      | φ9.5                       | φ9.5                         |                |                |
|                |                | ガス側(主配管)                                     | mm                      | φ28.6                      | φ28.6                        |                |                |
|                |                | 液 側(主配管)                                     | mm                      | φ15.9                      | φ15.9                        |                |                |
|                | 接続方式           | ガス側                                          |                         | ロー付                        | ロー付                          |                |                |
|                |                | 液 側                                          |                         | フレア                        | フレア                          |                |                |
|                |                | バランス側                                        |                         | フレア                        | フレア                          |                |                |
|                | 仕 様            | 最大相当長                                        | m                       | 175                        |                              | 175            |                |
|                |                | 最大実長                                         | m                       | 150                        |                              | 150            |                |
|                |                | 最大配管総延長(実長)                                  | (注6)                    | m                          | 300                          |                | 300            |
| 最大落差           |                | (注7)                                         | m                       | 室外機が上の場合： 50、 室外機が下の場合： 40 |                              |                |                |
| 室内外渡り配線        |                | (1000mまで)                                    | MVVS (7-11線) 1.25mm2 2芯 |                            |                              |                |                |
| +集中管理系配線       |                | (2000mまで)                                    | MVVS (7-11線) 2.0mm2 2芯  |                            |                              |                |                |
| 室内ユニット最大接続台数   |                | 27                                           |                         |                            |                              |                |                |
| 騒音値            |                | (注8)                                         | dB                      | 60.0(61.0) / 60.0(61.0)    |                              |                |                |

(注1) 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8615-1条件《冷房条件: 室内側27°CDB/19°CWB 室外側35°CDB、暖房時: 室内側20°CDB 室外側7°CDB/6°CWB 暖房低温時: 室内側20°CDB 室外側2°CDB/1°CWB》により、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》のときの値です。〈 〉内は、上記の条件で運転したときの能力可変範囲を示します。

本機の数値は、天井カセット形4方向吹出タイプの室内ユニットを100% (P112形×4台) 組合わせたときの仕様値です。

なお、電気特性は室外機単独の値を示します。実際の性能特性は、配管長、落差および室内ユニット・室外機の組合せにより変わりますので、技術資料を参照してください。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにしてください。

(注3) 配管分は含まれません。現地に配管長さ分の追加封入が必要です。

(注4) 電源設計は本基準電流値に基づき選定しています。基準電流値とは運転範囲中の最大電流であり、供給電源容量も基準電流値に基づき選定してください。

(注5) 漏電遮断器は必ず設置してください。なお、使用する漏電遮断器は高調波対応品を使用してください。

(注6) 最大配管総延長は、液側またはガス側の片道配管実長の合計長さです。

(注7) 室外機が下の場合で、かつ室内ユニット間の落差が3mを超える場合は最大落差30mまでとします。

(注8) 〈 〉内は暖房運転時の値です。

東芝キヤリア株式会社

T2206016 - 01.

(組合せ名称)

仕 様 表  
MMY-AP5603H

ACP-15

(組合せ室外機)

室 外 機  
MMY-MAP2803H

×2

【2台設置】

## 東芝パッケージエアコン

(50/60Hz)

|                |                |                 |                                              |                            |                         |                             |              |                   |    |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|----|
| 定格冷房能力         |                |                 | (注1)                                         | kW                         | 56.0                    | 〈2.2~56.0〉                  |              |                   |    |
| 暖房標準能力         |                |                 | (注1)                                         | kW                         | 63.0                    | 〈2.5~63.0〉                  |              |                   |    |
| 暖房低温能力         |                |                 | (注1)                                         | kW                         | 48.6                    |                             |              |                   |    |
| 室外ユニット種類       |                |                 | インバータユニット                                    |                            |                         | インバータユニット                   |              |                   |    |
| 室外ユニット形名       |                |                 | MMY-MAP2803H                                 |                            |                         | MMY-MAP2803H                |              |                   |    |
| 電 源            |                |                 | (注2)                                         | 三相200V 50/60Hz             |                         |                             |              |                   |    |
| 電 気 特 性        | 冷 房            | 運転電流            | A                                            | 48.7 / 48.7                |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | 消費電力            | kW                                           | 16.18 / 16.18              |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | 力 率             | %                                            | 96 / 96                    |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | エネルギー消費効率       |                                              | 3.46 / 3.46                |                         |                             |              |                   |    |
|                | 暖 房            | 運転電流            | A                                            | 50.1 / 50.1                |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | 消費電力            | kW                                           | 16.67 / 16.67              |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | 力 率             | %                                            | 96 / 96                    |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | エネルギー消費効率       |                                              | 3.78 / 3.78                |                         |                             |              |                   |    |
|                | 冷暖房平均エネルギー消費効率 |                 |                                              | 3.62 / 3.62                |                         |                             |              |                   |    |
|                | (注1)           | 暖房低温消費電力        | kW                                           | 17.28 / 17.28              |                         |                             |              |                   |    |
| 始動電流           |                | A               | 50.1 / 50.1                                  |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 外形寸法           | 高 さ            | mm              | 1800                                         |                            |                         |                             |              |                   |    |
|                | 幅              | mm              | 990                                          |                            |                         |                             |              |                   |    |
|                | 奥 行            | mm              | 750                                          |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 総質量            |                | kg              | 258                                          |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 外 装            |                |                 | シルキーシェード<br>(7/8 1Y8.5/0.5)                  |                            |                         | シルキーシェード<br>(7/8 1Y8.5/0.5) |              |                   |    |
| 圧 縮 機          | 形 式            |                 | 全密閉形                                         |                            |                         | 全密閉形                        |              |                   |    |
|                | 電動機出力          | kW              | 3.1×2                                        |                            |                         | 3.1×2                       |              |                   |    |
|                | 法定冷凍トン         |                 | 7.68 / 7.68                                  |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 送 風 装 置        | 送風機            |                 | プロペラファン                                      |                            |                         | プロペラファン                     |              |                   |    |
|                | 電動機出力          | kW              | 0.600                                        |                            |                         | 0.600                       |              |                   |    |
|                | 風 量            | m³/min          | 175                                          |                            |                         | 175                         |              |                   |    |
| 熱交換器形式         |                |                 | フィンチューブ                                      |                            |                         | フィンチューブ                     |              |                   |    |
| 冷媒・(冷媒封入量(kg)) |                |                 | (注3)                                         | R410A・(12.0)               |                         |                             | R410A・(12.0) |                   |    |
| 高圧スイッチ         | 室外ユニット用        | MPa             | 作動: 3.73 復帰: 2.9                             |                            |                         | 作動: 3.73 復帰: 2.9            |              |                   |    |
|                | 冷媒配管用          | MPa             |                                              |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 保護装置           |                |                 | 吐出温度センサ・吸込温度センサ・高圧圧力センサ・低圧圧力センサ・高圧スイッチ・電流センサ |                            |                         |                             |              |                   |    |
| ケースヒータ         |                |                 | (圧縮機)                                        | W                          | 26×2                    | 26×2                        |              |                   |    |
|                |                |                 | (アキュムレータ)                                    | W                          | 26                      | 26                          |              |                   |    |
| 電 源 配 線        | ハ各の電ユニット配線     | 最小電線太さ (こう長20m) | mm²                                          | 14.0                       |                         |                             | 14.0         |                   |    |
|                |                | (こう長50m)        | mm²                                          | 22.0                       |                         |                             | 22.0         |                   |    |
|                |                | 容 量             | A                                            | 60                         |                         |                             | 60           |                   |    |
|                |                | 手元開閉器           | ヒューズ                                         | A                          | 50                      |                             |              | 50                |    |
|                |                | アース線            |                                              | 3.5mm2                     |                         |                             | 3.5mm2       |                   |    |
|                | (注5)           | ハ電の源主ユニット配線ト    | 漏電遮断器                                        | 容量・漏洩電流・作動時間               | 50A 30mA 0.1sec以下       |                             |              | 50A 30mA 0.1sec以下 |    |
|                |                |                 | アース線                                         |                            | 3.5mm2                  |                             |              | 3.5mm2            |    |
|                |                |                 | 基準電流値                                        | 注(4)                       | A                       | 40                          |              |                   | 40 |
|                |                |                 | 最小電線太さ (こう長20m)                              | mm²                        | 38.0                    |                             |              | 38.0              |    |
|                |                |                 | (こう長50m)                                     | mm²                        | 38.0                    |                             |              | 38.0              |    |
| 冷 媒 配 管 仕 様    | 配 管 口 径        | ガス側             | mm                                           | φ22.2                      |                         |                             | φ22.2        |                   |    |
|                |                | 液 側             | mm                                           | φ12.7                      |                         |                             | φ12.7        |                   |    |
|                |                | バランス側           | mm                                           | φ9.5                       |                         |                             | φ9.5         |                   |    |
|                |                | ガス側(主配管)        | mm                                           | φ28.6                      |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | 液 側(主配管)        | mm                                           | φ15.9                      |                         |                             |              |                   |    |
|                | 接 続 方 式        | ガス側             |                                              | ロー付                        |                         |                             | ロー付          |                   |    |
|                |                | 液 側             |                                              | フレア                        |                         |                             | フレア          |                   |    |
|                |                | バランス側           |                                              | フレア                        |                         |                             | フレア          |                   |    |
|                | 最大相当長          |                 | m                                            | 175                        |                         |                             |              |                   |    |
|                |                | 最大実長            | m                                            | 150                        |                         |                             |              |                   |    |
| 最大配管総延長(実長)    |                | (注6)            | m                                            | 300                        |                         |                             |              |                   |    |
| 最大落差           |                | (注7)            | m                                            | 室外機が上の場合: 50、 室外機が下の場合: 40 |                         |                             |              |                   |    |
| 室内外渡り配線        |                | (1000mまで)       | MVVS (7-8 線) 1.25mm2 2芯                      |                            |                         |                             |              |                   |    |
| +集中管理系配線       |                | (2000mまで)       | MVVS (7-8 線) 2.0mm2 2芯                       |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 室内ユニット最大接続台数   |                |                 | 33                                           |                            |                         |                             |              |                   |    |
| 騒音値            |                |                 | (注8)                                         | dB                         | 61.0(62.0) / 61.0(62.0) |                             |              |                   |    |

(注1) 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8615-1条件《冷房条件: 室内側27°CDB/19°CWB 室外側35°CDB、暖房時: 室内側20°CDB 室外側7°CDB/6°CWB 暖房低温時: 室内側20°CDB 室外側2°CDB/1°CWB》により、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》のときの値です。〈 〉内は、上記の条件で運転したときの能力可変範囲を示します。

本機の数値は、天井カセット形4方向吹出しタイプの室内ユニットを100% (P140形×4台) 組合わせたときの仕様値です。

なお、電気特性は室外機単独の値を示します。実際の性能特性は、配管長、落差および室内ユニット・室外機の組合せにより変わりますので、技術資料を参照してください。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにしてください。

(注3) 配管分は含みません。現地に配管長さ分の追加封入が必要です。

(注4) 電源設計は基本基準電流値に基づき選定しています。基準電流値とは運転範囲中の最大電流であり、供給電源容量も基準電流値に基づき選定してください。

(注5) 漏電遮断器は必ず設置してください。なお、使用する漏電遮断器は高調波対応品を使用してください。

(注6) 最大配管総延長は、液側またはガス側の片道配管実長の合計長さです。

(注7) 室外機が下の場合で、かつ室内ユニット間の落差が3mを超える場合は最大落差30mまでとします。

(注8) 〈 〉内は暖房運転時の値です。

東芝キヤリア株式会社

T2206018 - 01

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付No. | W | S | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 依頼No. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 作業報告書

日本キャリア株式会社

(中形空調・業務用給湯)

通格事業者番号:T7010401050933

|      |                                                                                                                              |       |              |      |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------------|
| 物件名  | 大分市保健所様                                                                                                                      | 住所    | 大分県大分市荷揚町6-1 | 作業日  | 2026年8月20日 |
| 作業区分 | <input type="checkbox"/> 修理 <input type="checkbox"/> 点検 <input type="checkbox"/> 試運転 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 作業会社名 | 日本キャリア(株)    | 作業者名 | ●●●●●      |

|      |        |              |      |                     |         |              |
|------|--------|--------------|------|---------------------|---------|--------------|
| 対象機種 | (内・内)機 | MMY-MAP2243H | 製造番号 | 71170009 / 71270001 | 系統・設置場所 | ACP-14 6F南給湯 |
|      | (内・内)機 | MMY-MAP2803H | 製造番号 | 71170027 / 71170031 | 系統・設置場所 | ACP-15 6F北給湯 |
|      | (外・内)機 |              | 製造番号 |                     | 系統・設置場所 |              |

|       |   |   |   |      |    |        |    |       |    |       |    |       |    |
|-------|---|---|---|------|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| 設置年月日 | 年 | 月 | 日 | 冷媒区分 | R- | 出荷時充填量 | kg | 追加充填量 | kg | 冷媒回収量 | kg | 冷媒充填量 | kg |
|-------|---|---|---|------|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|

|     |      |                   |   |      |                            |   |      |                             |   |
|-----|------|-------------------|---|------|----------------------------|---|------|-----------------------------|---|
| 商品名 | No   | 点検項目              | ✓ | No   | 点検項目                       | ✓ | No   | 点検項目                        | ✓ |
|     | A206 | カスタムエアコン 2HP未満    |   | A205 | マルチエアコン 15~20HP            |   | A236 | 天井扇                         |   |
|     | A207 | カスタムエアコン 2~3.9HP  |   | A223 | パッケージエアコン 4~5.9HP          |   | A237 | エアークーテン                     |   |
|     | A208 | カスタムエアコン 4~5.9HP  |   | A224 | パッケージエアコン・シングルエース 6~14.9HP |   | A401 | 業務用ヒートポンプ給湯器                |   |
|     | A209 | カスタムエアコン 6~14.9HP |   | A225 | パッケージエアコン・シングルエース 15HP以上   |   | A402 | CAONS45,140                 |   |
|     | A210 | カスタムエアコン 15HP以上   |   | A233 | ファンコイルユニット                 |   |      | 石油・ガスカスタムエアコン ( )HP         |   |
|     | A201 | マルチエアコン 2HP未満     |   | A238 | エレベータエアコン 2HP未満            |   |      | 温水ボイラー・石油給湯機 ( )kcal        |   |
|     | A202 | マルチエアコン 2~3.9HP   |   | A239 | 業務用全熱交換ユニット                |   |      | 石油カスタムヒーター・カスタムヒーター ( )kcal |   |
|     | A203 | マルチエアコン 4~5.9HP   |   | A240 | ストレートダクトファン                |   |      | クーリングタワー                    |   |
|     | A204 | マルチエアコン 6~14.9HP  |   | A235 | 産業扇                        |   |      | その他( )                      |   |

|    |      |         |      |           |      |             |      |         |      |            |      |        |
|----|------|---------|------|-----------|------|-------------|------|---------|------|------------|------|--------|
| 状況 | B001 | 冷房不良    | B003 | 暖房不良      | B011 | エラー表示       | B005 | 水漏れ・結露  | B013 | 異臭         | B017 | 点検依頼   |
|    | B008 | 電源が入らない | B012 | 異常音・騒音・振動 | B009 | 運転・動作・表示しない | B006 | 水・湯が出ない | B014 | 発煙・発火・スパーク | B999 | その他( ) |

|    |      |          |      |        |      |            |      |         |      |           |      |        |
|----|------|----------|------|--------|------|------------|------|---------|------|-----------|------|--------|
| 原因 | C001 | 部品故障     | C005 | 目詰り/汚れ | C013 | 誤動作        | C018 | 錆・ピンホール | C027 | 誤配線・断線    | C017 | 外れ・剥れ  |
|    | C002 | 破損       | C008 | ガス漏れ   | C014 | 緩み・接触不良    | C019 | 断熱不良    | C028 | 電源・電圧異常   | C000 | 操作ミス   |
|    | C003 | 劣化・摩耗・腐食 | C009 | 凍結     | C015 | シリアル通信異常   | C021 | 設定不良    | C006 | 冷温水・冷却水詰り | C031 | 異常なし   |
|    | C004 | 冷凍サイクル詰り | C011 | 保護装置作動 | C016 | 漏電・ブレーカー作動 | C022 | 能力不足    | C024 | 不再現(原因不明) |      | その他( ) |

|         |      |                 |      |                 |      |            |      |          |      |            |      |                |
|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------|------|----------|------|------------|------|----------------|
| 部位・修理内容 | E001 | コンプレッサ          | E026 | 室外熱交換器          | F005 | 制御基板       | I030 | ドレンポンプ   | I034 | 加熱器        | I046 | 燃焼用ファンモータ      |
|         | E008 | 四方弁             | E024 | 室内熱交換器          | F039 | マグネットスイッチ  | I028 | ドレンパン    | F046 | 過熱防止装置     | I045 | 燃焼用ファン         |
|         | E017 | デストリビュータ        | E027 | 凝縮器(水冷式)        | F028 | センサ        | I026 | フロートスイッチ | F004 | 制御器組立      | I044 | 燃焼リング          |
|         | E003 | 膨張弁             | E028 | 水熱交換器           | F017 | PMVコイル     | H017 | ミキシングバルブ | F034 | 温度ヒューズ     | I056 | 散水装置修理及び交換     |
|         | E002 | PMV             | H007 | 調圧弁             | F049 | 四方弁コイル     | H004 | 減圧弁      | I025 | フレームロッド    | I061 | 首振機構           |
|         | E007 | 二方弁             | E013 | 可溶栓             | F048 | 二方弁コイル     | H002 | 三方弁      | F074 | CDS        | F091 | 中間コード          |
|         | H006 | 逆止弁             | E041 | ガス充填(真空引き・ガス充填) | F031 | サーモ        | H001 | エア抜き弁    | F071 | BCR        | I018 | エアフィルタ         |
|         | E020 | リキッドタンク         | E042 | ガス充填(ガス充填のみ)    | F063 | スイッチ類      | H008 | 迷し弁      | F072 | BCR(ソケット式) | I010 | 室内熱交換器洗浄       |
|         | E021 | アキュムレータ         | E039 | ガス回収作業(修理時)     | F013 | リモコン       | E009 | 閉止弁      | F073 | BCR(半田付)   | I011 | 室外熱交換器洗浄       |
|         | E022 | 油分離器            | E040 | ガス回収作業(回収のみ)    | G020 | ルーバーモータ    | H021 | 循環ポンプ    | F075 | OCV        | I002 | 簡易修理(調整・補修・交換) |
|         | E014 | ドライヤ            | G004 | 室外ファン           | F058 | クランクケースヒータ | F023 | 流量センサ    | F067 | 風圧スイッチ     | I003 | 診断             |
|         | E015 | ストレーナ           | G005 | 室外ファンモータ        | F080 | ヒューズ       | F026 | 水熱交センサ   | F084 | ハイリミッタ     | I004 | 症状出ず           |
|         | E016 | キャピラリチューブ       | G006 | 室内ファン           | F056 | インバータボックス  | F062 | 凍結防止ヒータ  | I048 | 給排気管関係     | I005 | 異常なし           |
|         | E012 | 高圧スイッチ          | G007 | 室内ファンモータ        | F036 | リレー        | I057 | ノズル      | E011 | オイルポンプ     | I074 | 動作確認検査         |
|         | F069 | 低圧スイッチ          | G023 | ベアリング           | F087 | ランプ        | I042 | 点火プラグ    | I067 | 油量調整器      | F012 | ワイヤレスリモコン      |
|         | E010 | バックドバルブ         | G021 | シャフト            | F042 | タイマ        | I043 | 点火栓      | E006 | 電磁弁        |      |                |
|         | E036 | 冷媒配管            | G022 | ブーリー            | F093 | リード線       | F040 | トランス     | E035 | U字パイプ      |      |                |
|         | E043 | その他冷凍サイクル部品     | G024 | ベルト             |      |            | I033 | イグナイタ    | H009 | コック        | I008 | 特殊作業(技術料2)     |
|         | F100 | PMVコイル(ドレンパン脱着) | G026 | 昇降メカ            | I077 | 水漏れ溶接修理    | E046 | ユニット脱着   |      |            |      |                |
|         | F101 | センサ(ドレンパン脱着)    | G027 | 集塵機(天カセ4方向GP)   | G028 | 集塵機(天吊り形)  | E045 | ユニット交換   |      |            |      |                |

|      |       |     |   |       |   |
|------|-------|-----|---|-------|---|
| 交換部品 | 部品コード | 部品名 | 数 | 材料・品名 | 数 |
|      |       |     |   |       |   |

## 特記事項

6F全館空調空調機故障調査作業

ACP-14(南)、ACP-15(北)ガス

残圧確認、ガス漏れ調査が必要。

|                                         |                                                                                   |                |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 作業確認                                    |                                                                                   | お客様確認署名(フルネーム) |  |
| <input type="checkbox"/> 完了             | <input type="checkbox"/> 再作業                                                      | 氏名             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 未完了 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 保留 | ●●●●●          |  |
| <input type="checkbox"/> 見積書提出          | <input type="checkbox"/> 冷媒漏洩点検                                                   |                |  |