

# 危機管理マニュアル運営要領書

改訂-8

令和3年4月1日

(株)サングリーン

大在水資源再生センター


## 危機管理マニュアル運営要領書改訂履歴

改訂履歴					
改訂年月日	ページ	改訂番号	改訂内容	配布先(部数)	作成者
2009/6/1		改訂-2	職員変更 ■■■■ が■■■■ に変更	市役所 1 処理場 1	
2018/11/22		改訂-3	大在終末処理場 → 大在水資源再生センター 職員変更	市役所 1 センター 1	
2019/1/30		改訂-4	職員 作業員変更 夜勤者用停電時対応マニュアル追加	市役所 1 センター 1	
2020/1/10		改訂-5	職員 作業員変更	市役所 1 センター 1	
2020/9/8		改訂-6	職員 作業員変更	上下水道局 1 センター 1	
2021/1/21		改訂-7	職員 作業員変更	上下水道局 1 センター 1	
2021/4/1	2,4,6, 8,10,12, 15,20	改訂-8	施設課体制変更による一部修正	上下水道局 1 センター 1	

# 緊急時の対応マニュアル

## 目次


1-1	台風・大雨時マニュアル	1
1-2	台風・大雨時緊急連絡体制表	2
2-1	地震時マニュアル	3
2-2	地震時緊急連絡体制表	4
3-1	火災・労災時マニュアル	5
3-2	火災・労災時緊急連絡体制表	6
4-1	機器故障時マニュアル	7
4-2	機器故障時連絡体制表	8
5-1	水質異常流入時マニュアル	9
5-2	水質異常流入時連絡体制表	10
6-1	停電時マニュアル	11
6-2	停電時緊急連絡体制表	12
6-3	夜勤者用停電時対応マニュアル	13
7-1	燃料・薬品漏洩時マニュアル	14
7-2	燃料・薬品漏洩時連絡体制表	15
8-1	大在終末処理場災害対策本部設置要項	16
8-2	緊急時連絡リスト	17
9-1	新型インフルエンザ対策	18
9-2	新型インフルエンザ対策マニュアル	19
9-3	新型インフルエンザ連絡体制表	20

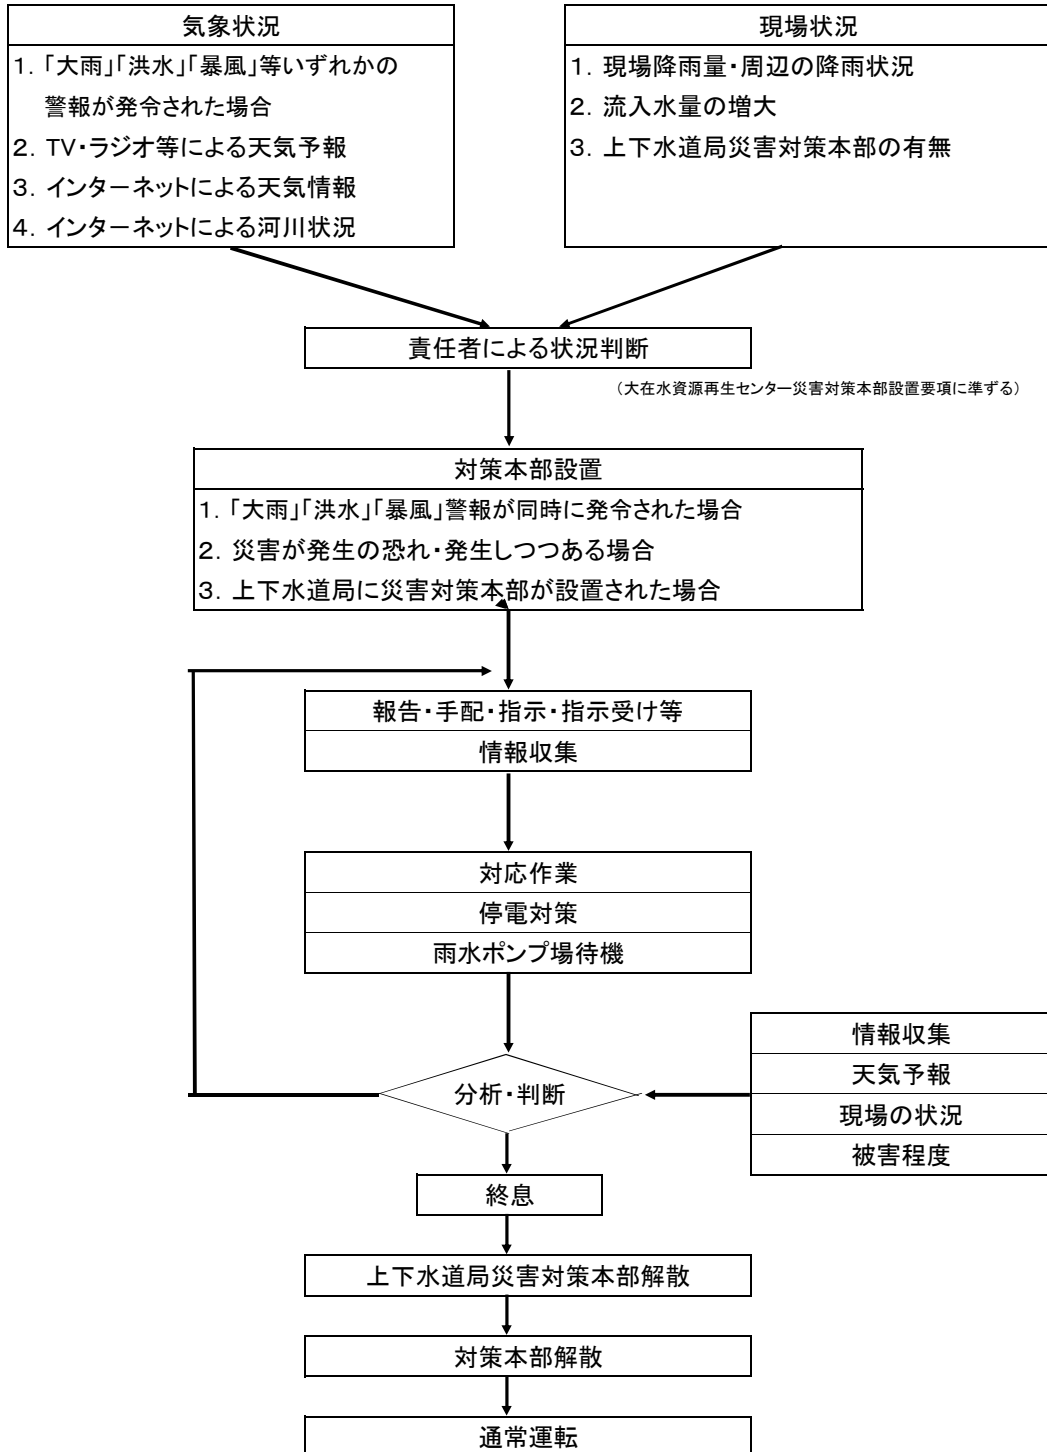

1-2 台風・大雨時緊急連絡体制表 2/2

発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

**対策本部設置準備**  
 1. 職員に警報が出たことを連絡する(連絡網)  
 2. 緊急呼び出しに対して対処(所在地の確認)

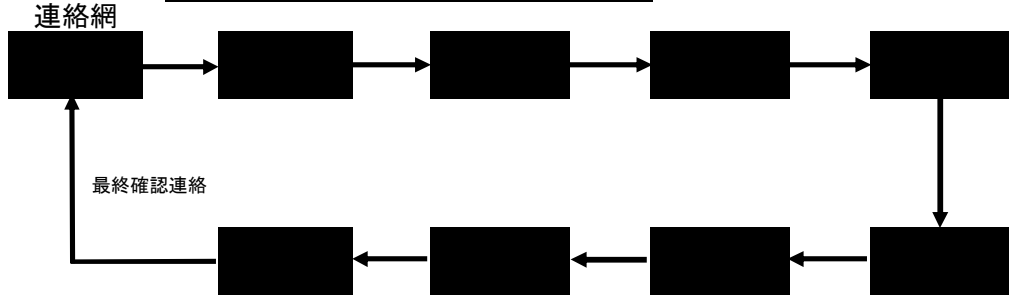

大分市上下水道局	
下水道施設管理課	537-5642
処理場班直通	537-5646
上下水道局職員携帯	
[Redacted]	

指示      報告

現場	
大在水資源再生センター	
523-0304	
現場責任者	
携帯	[Redacted]
副責任者	
携帯	[Redacted]


報告      指示

(株)サングリーン	
本社	
558-3811	
代表取締役	
[Redacted]	


第一次	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]


第二次	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]

第三次	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]

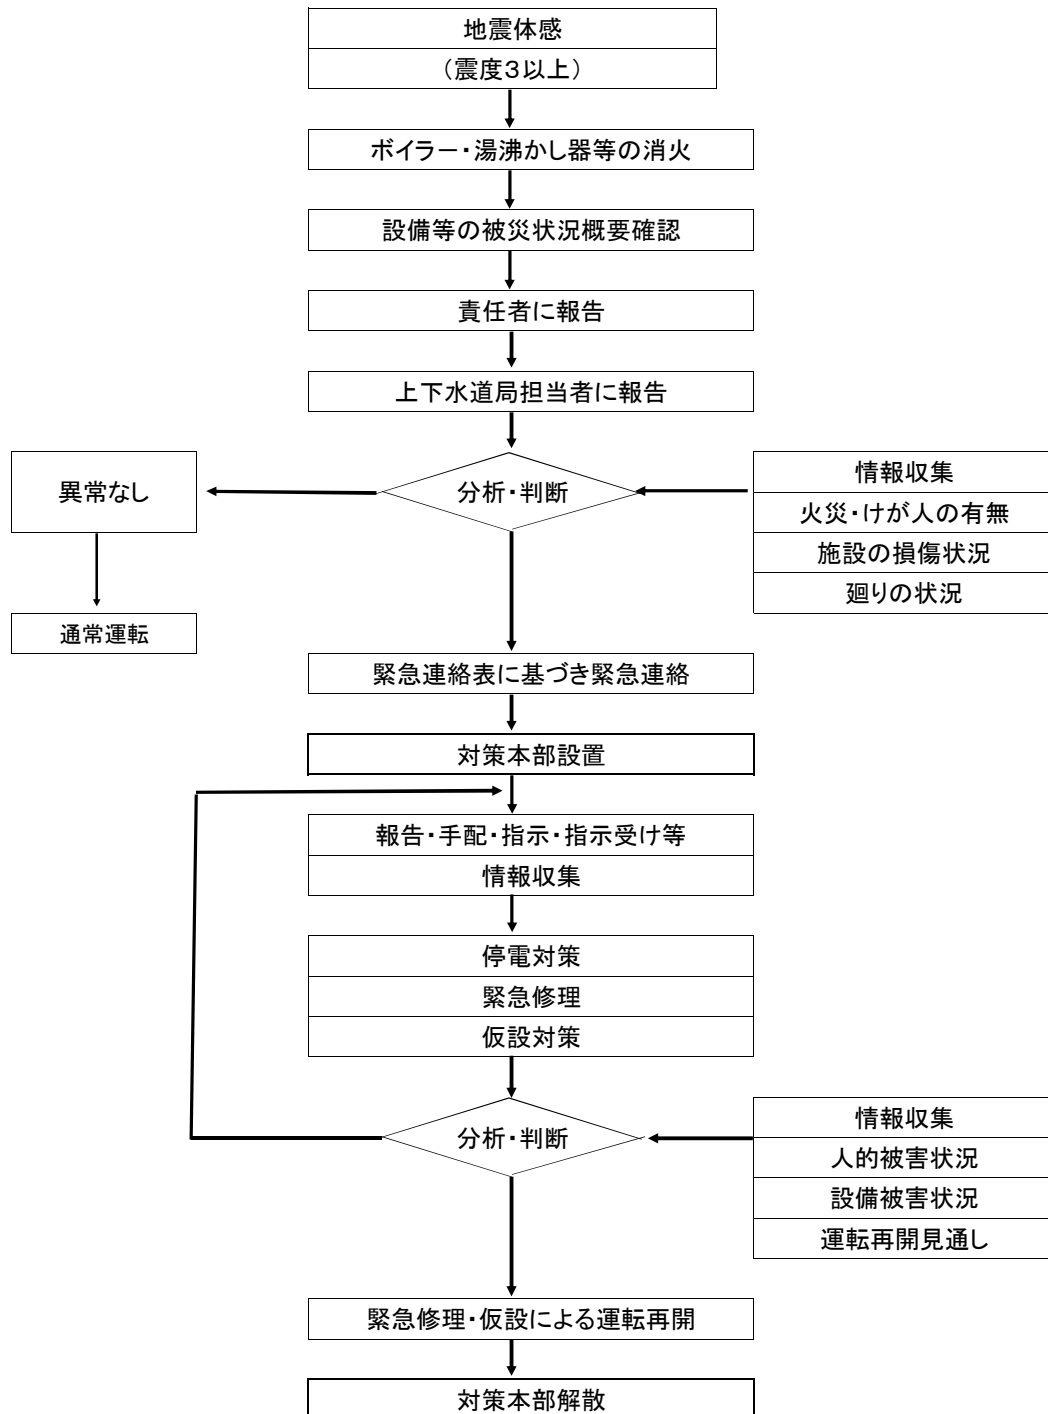


発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

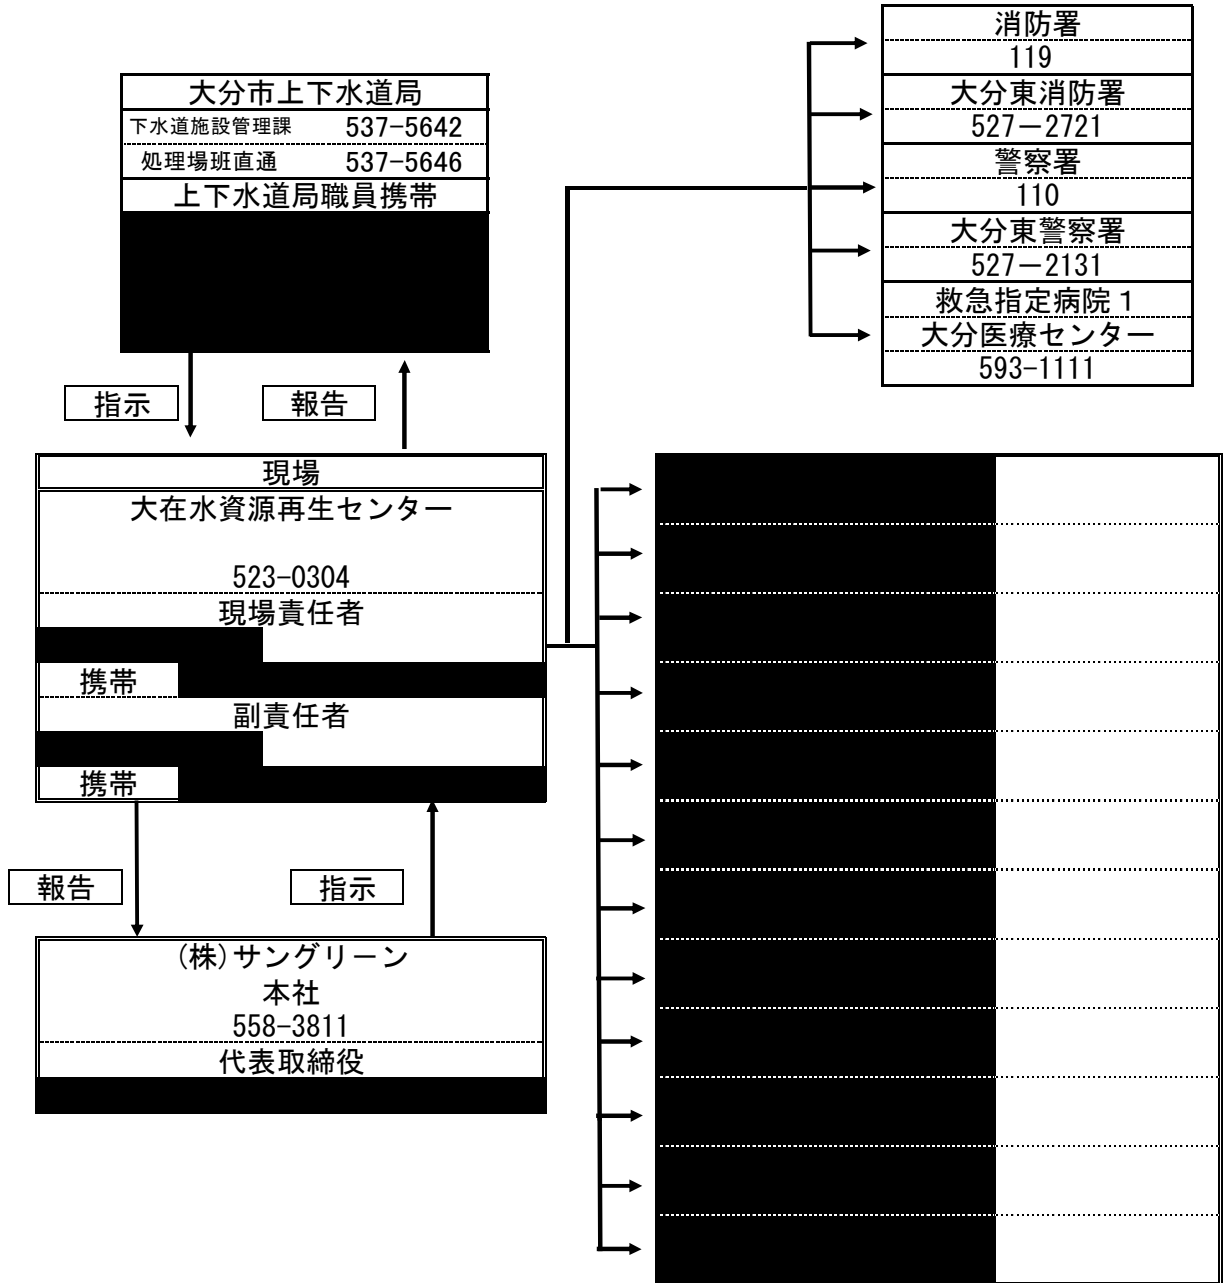

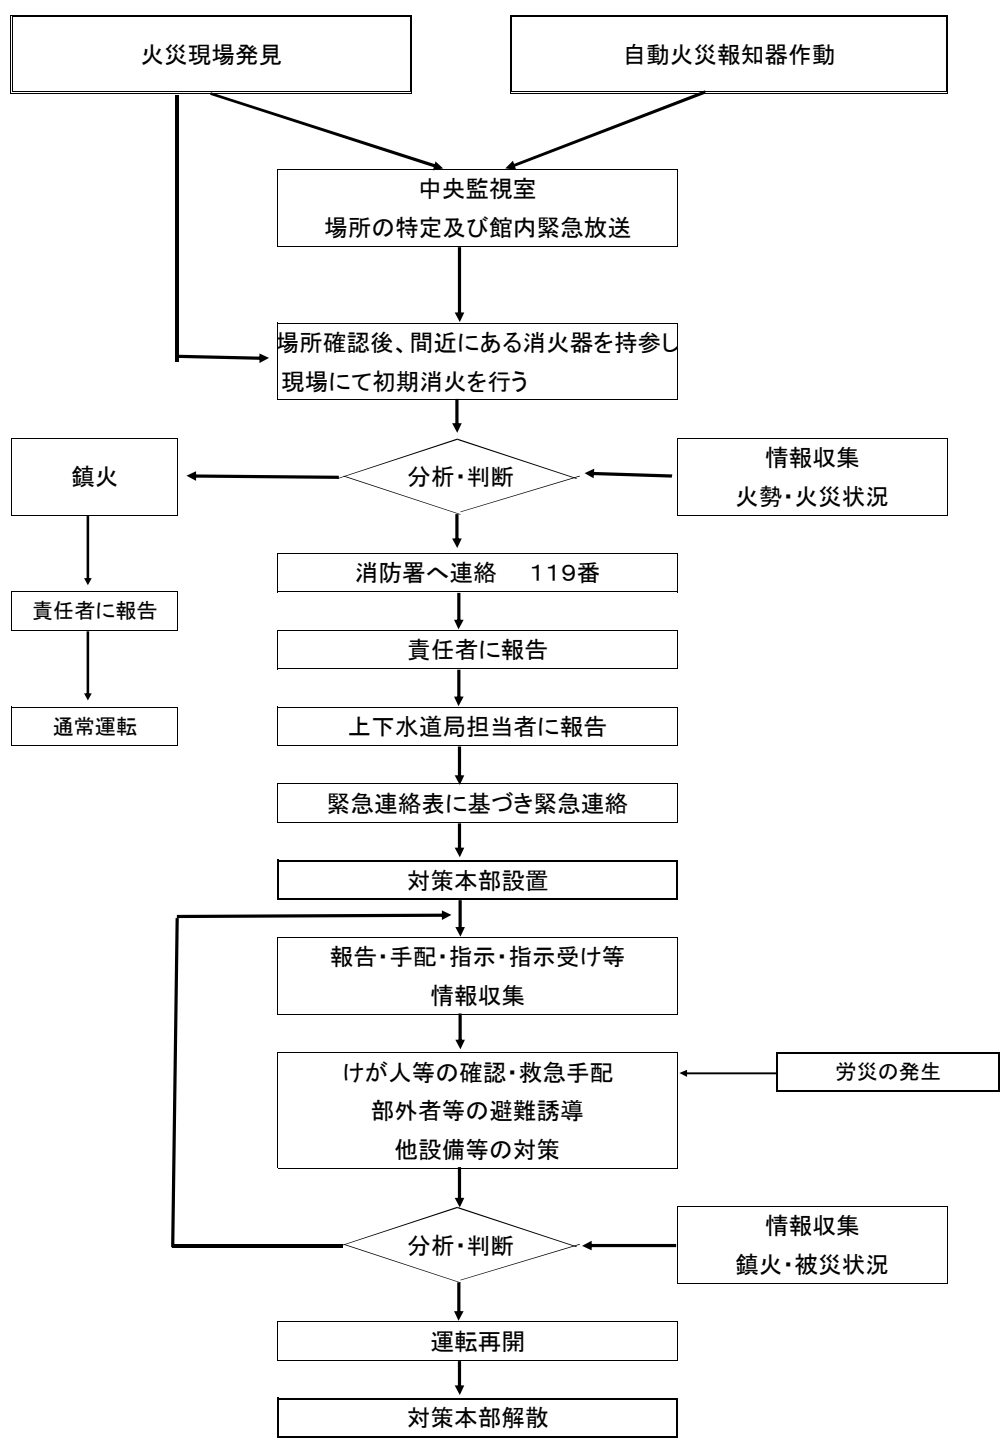



発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

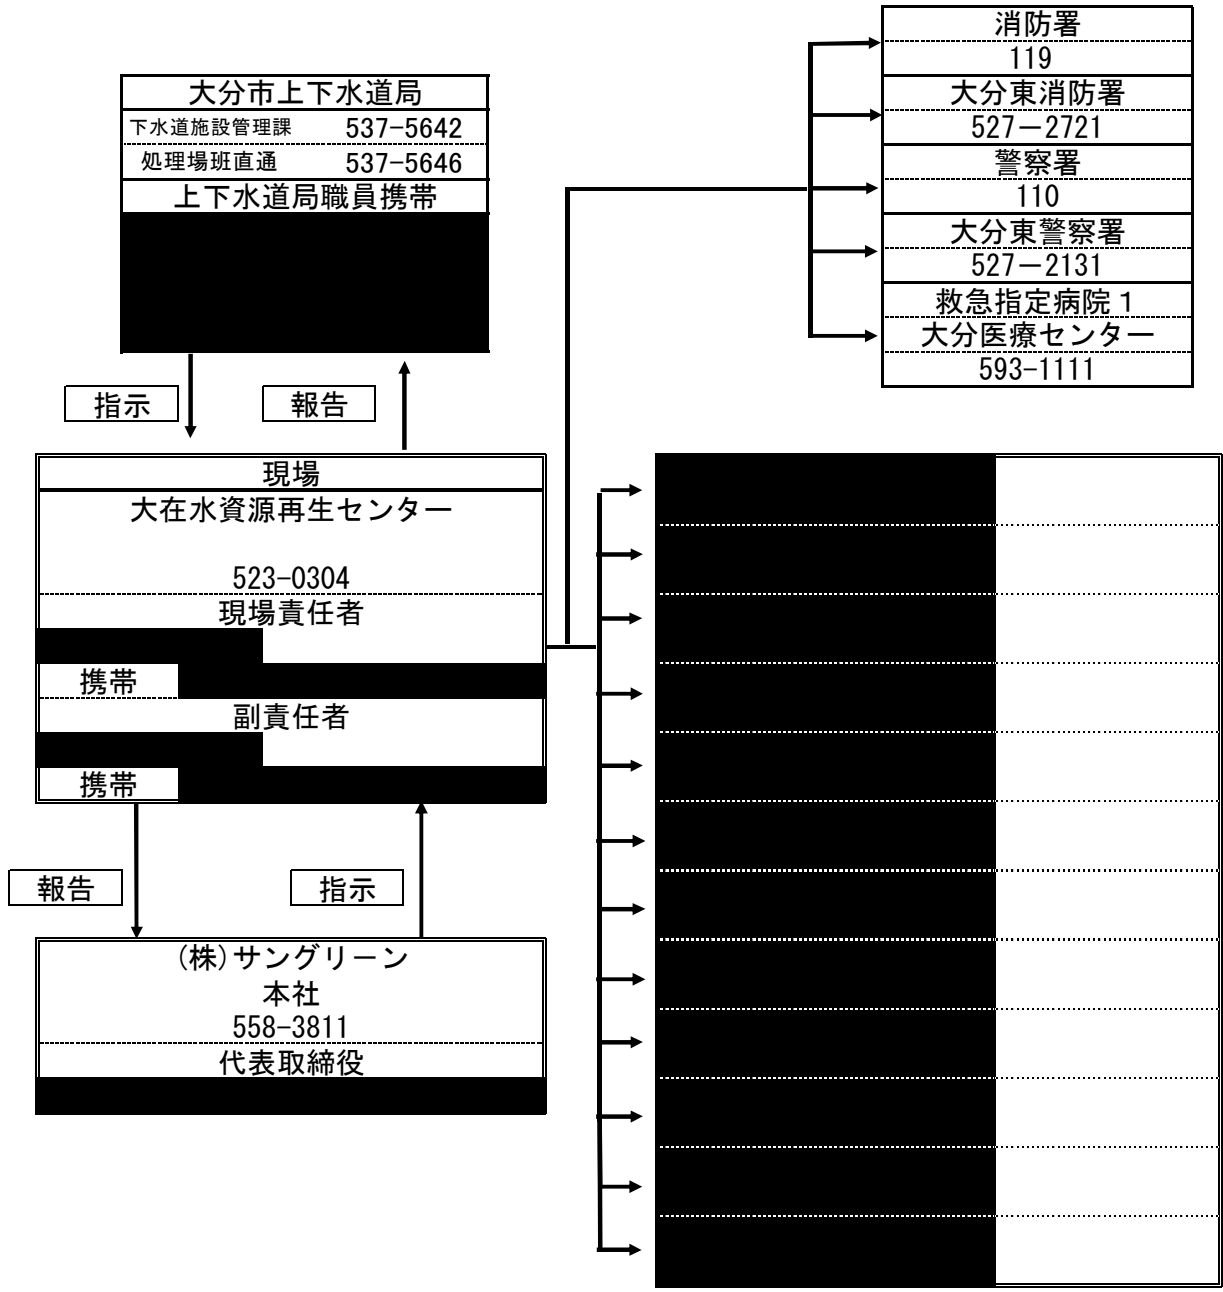

4-1

# 機器故障時マニュアル

1/3

発行

(株)サングリーン


担当者

改訂番号


改訂-7


改訂日

2021年1月21日

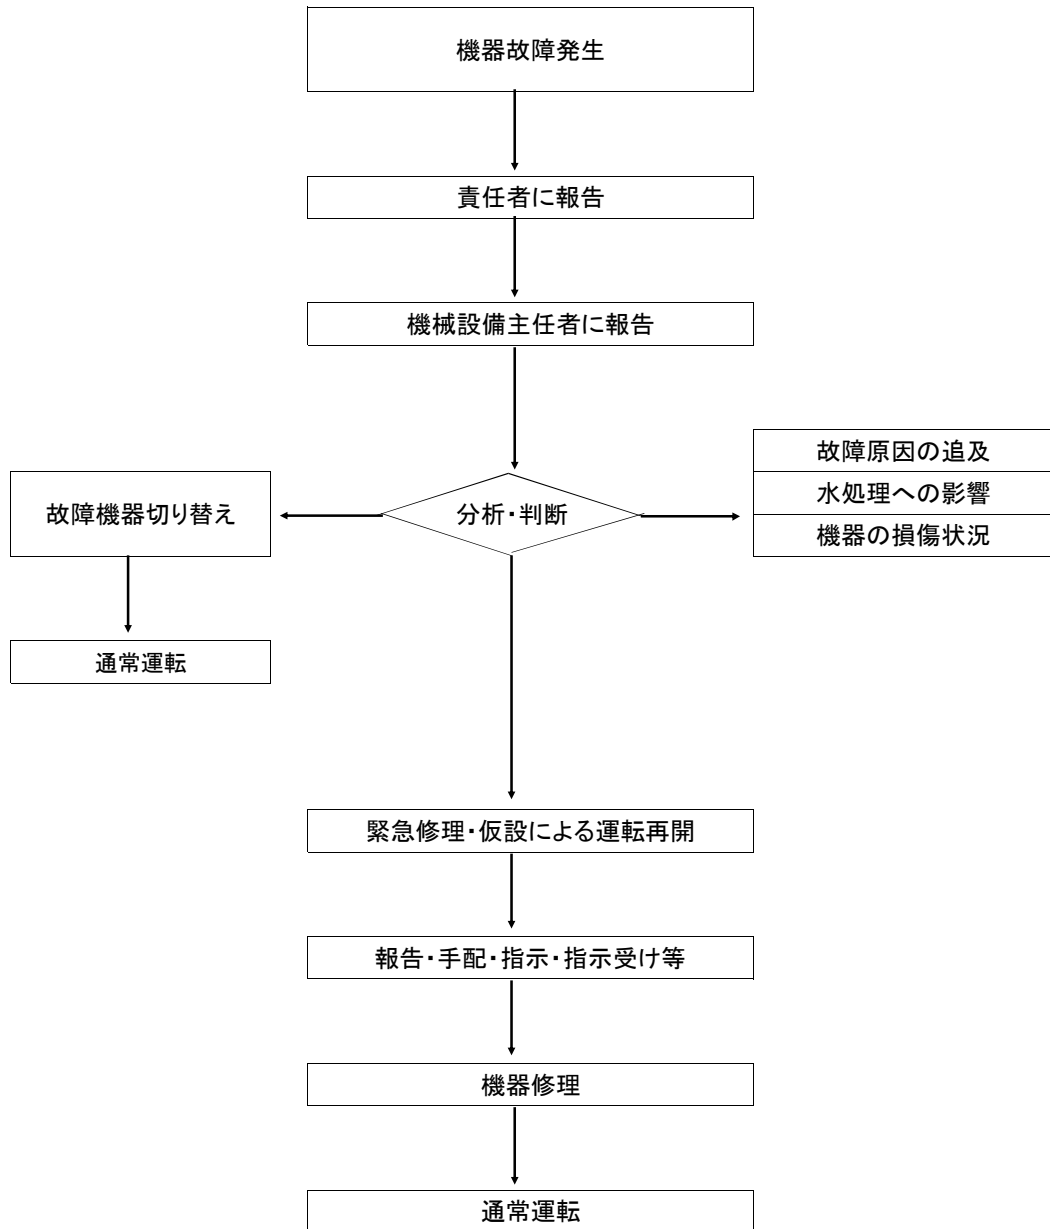


発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

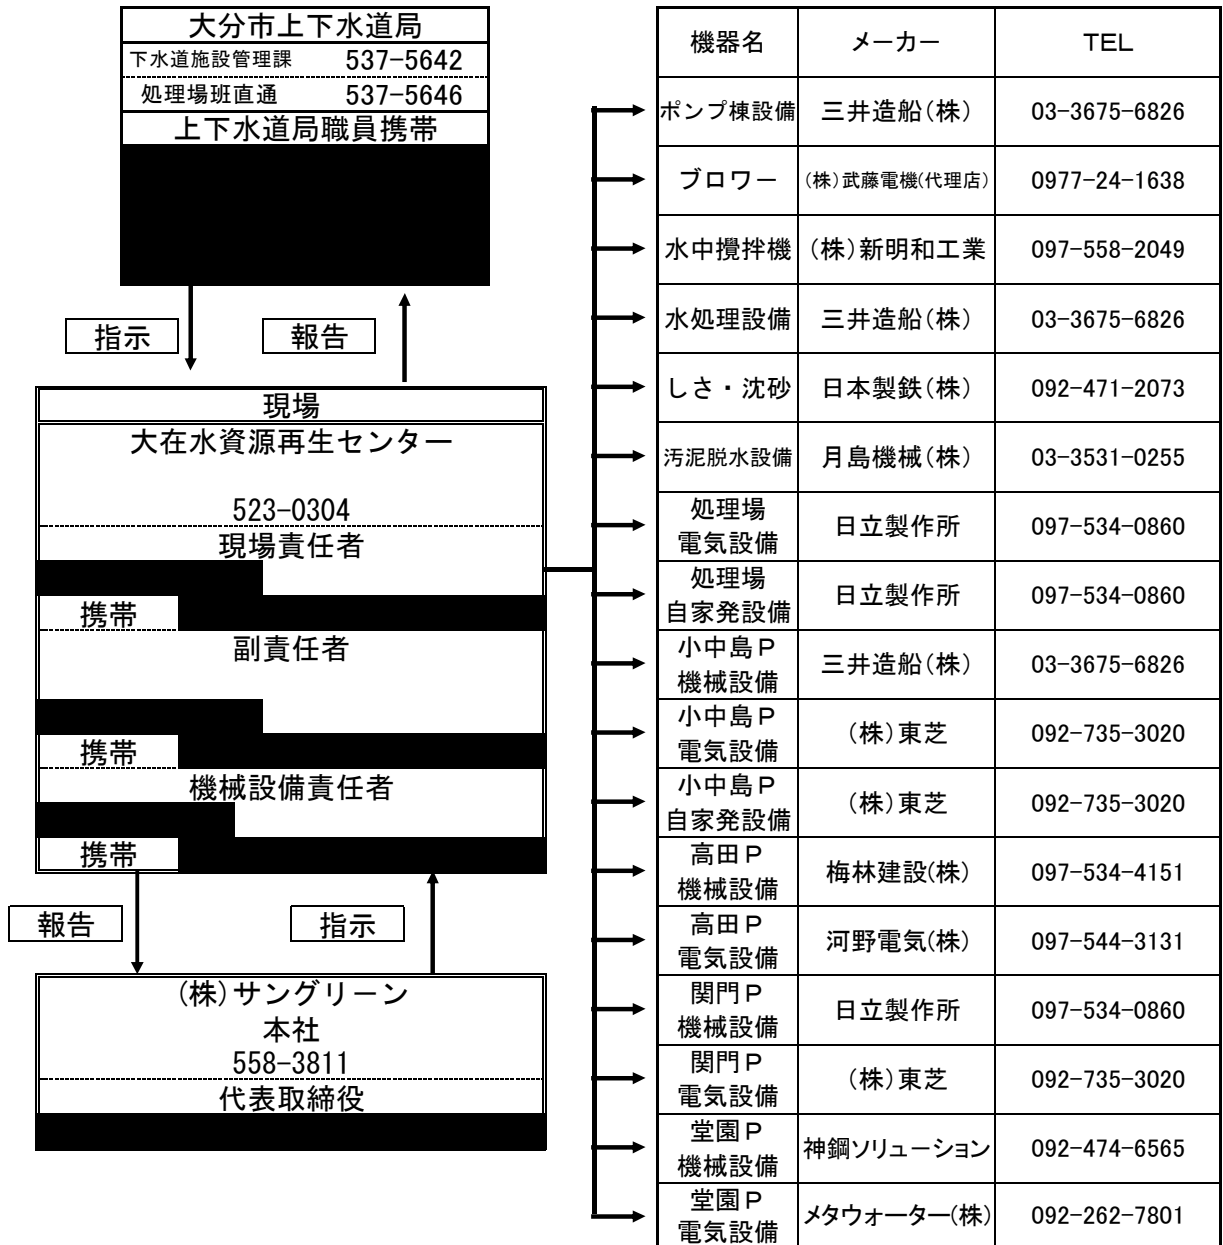

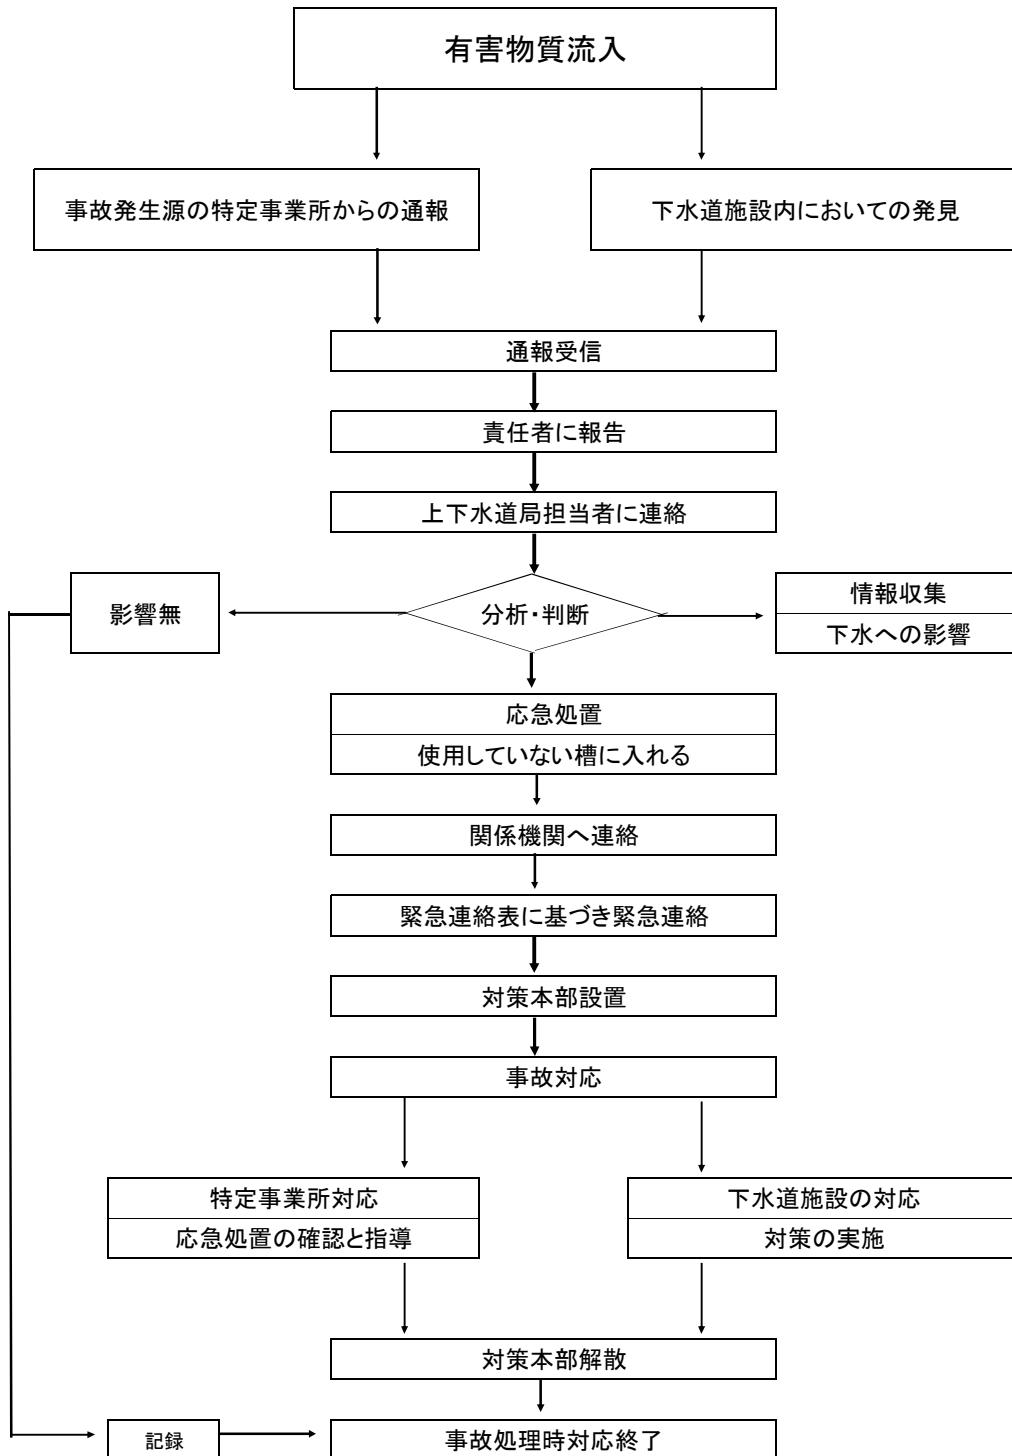


## 5-2 水質異常流入時緊急連絡体制表 2/2

発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

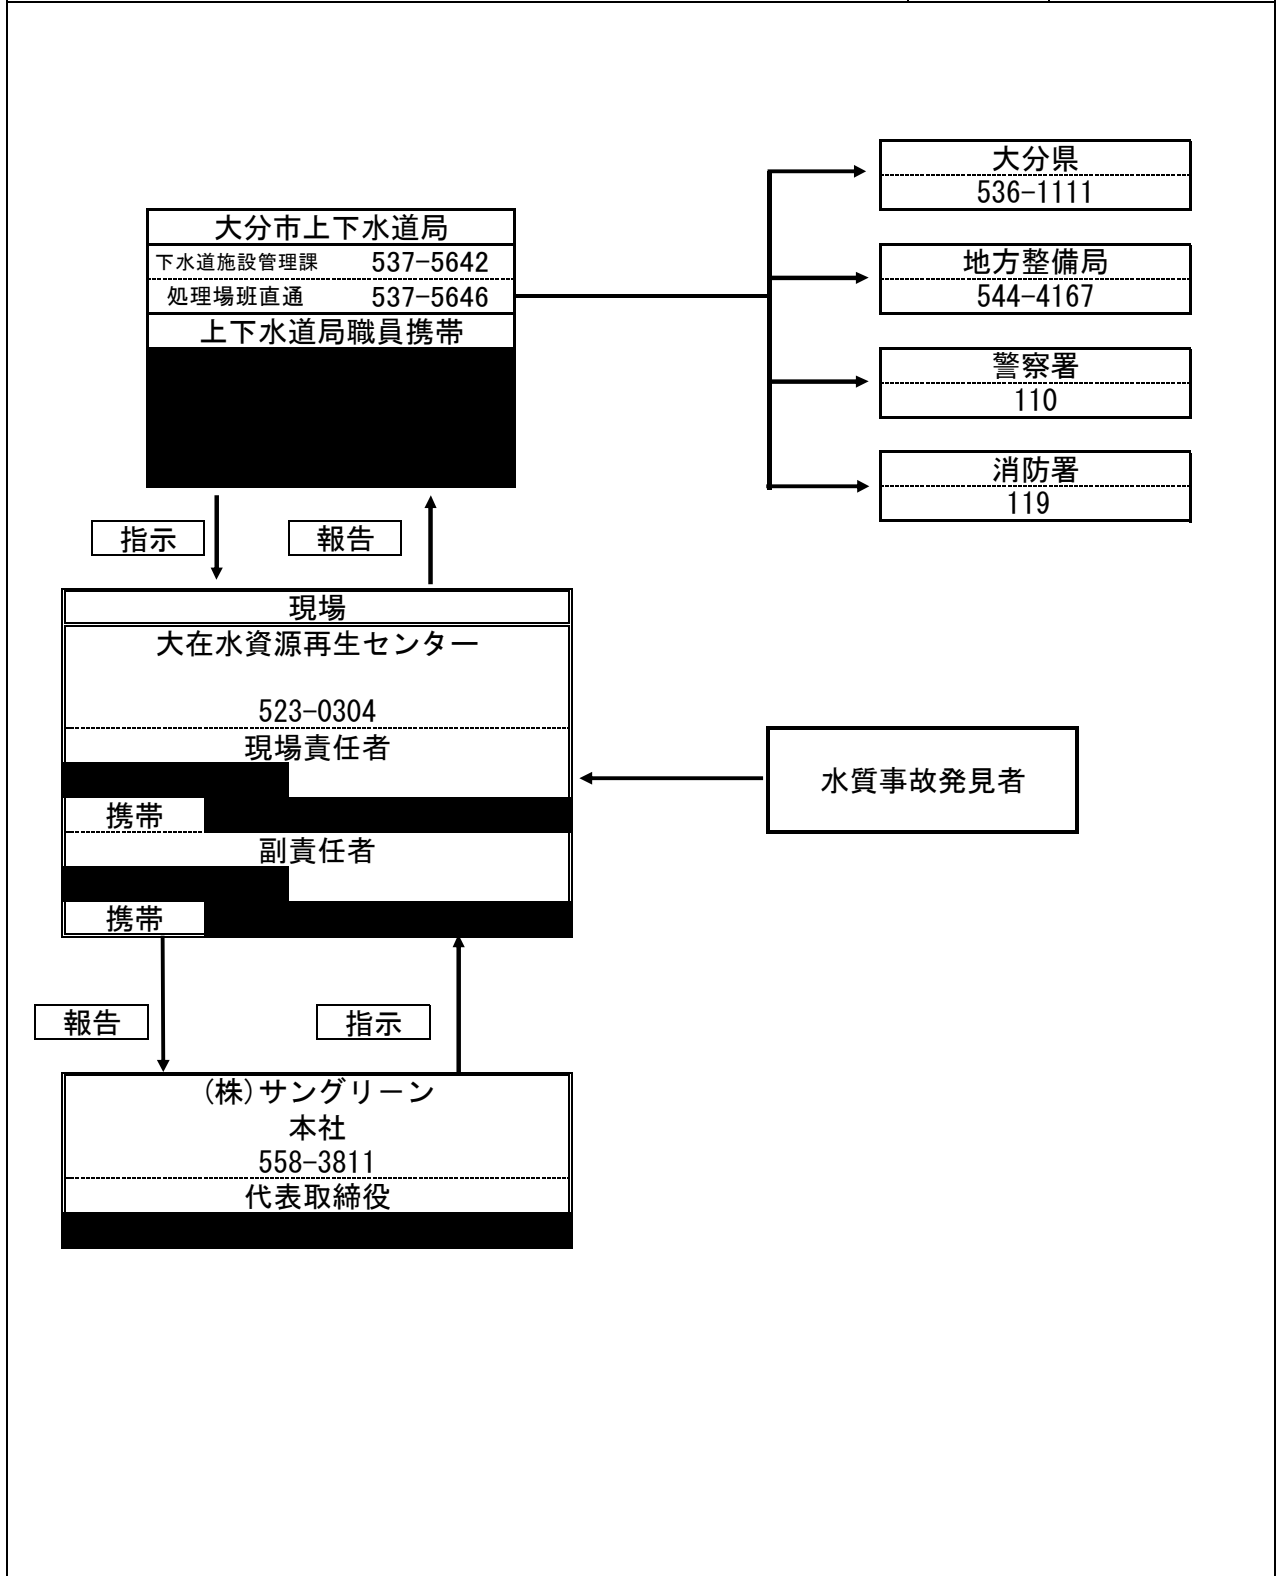

発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-7
改訂日	2021年1月21日

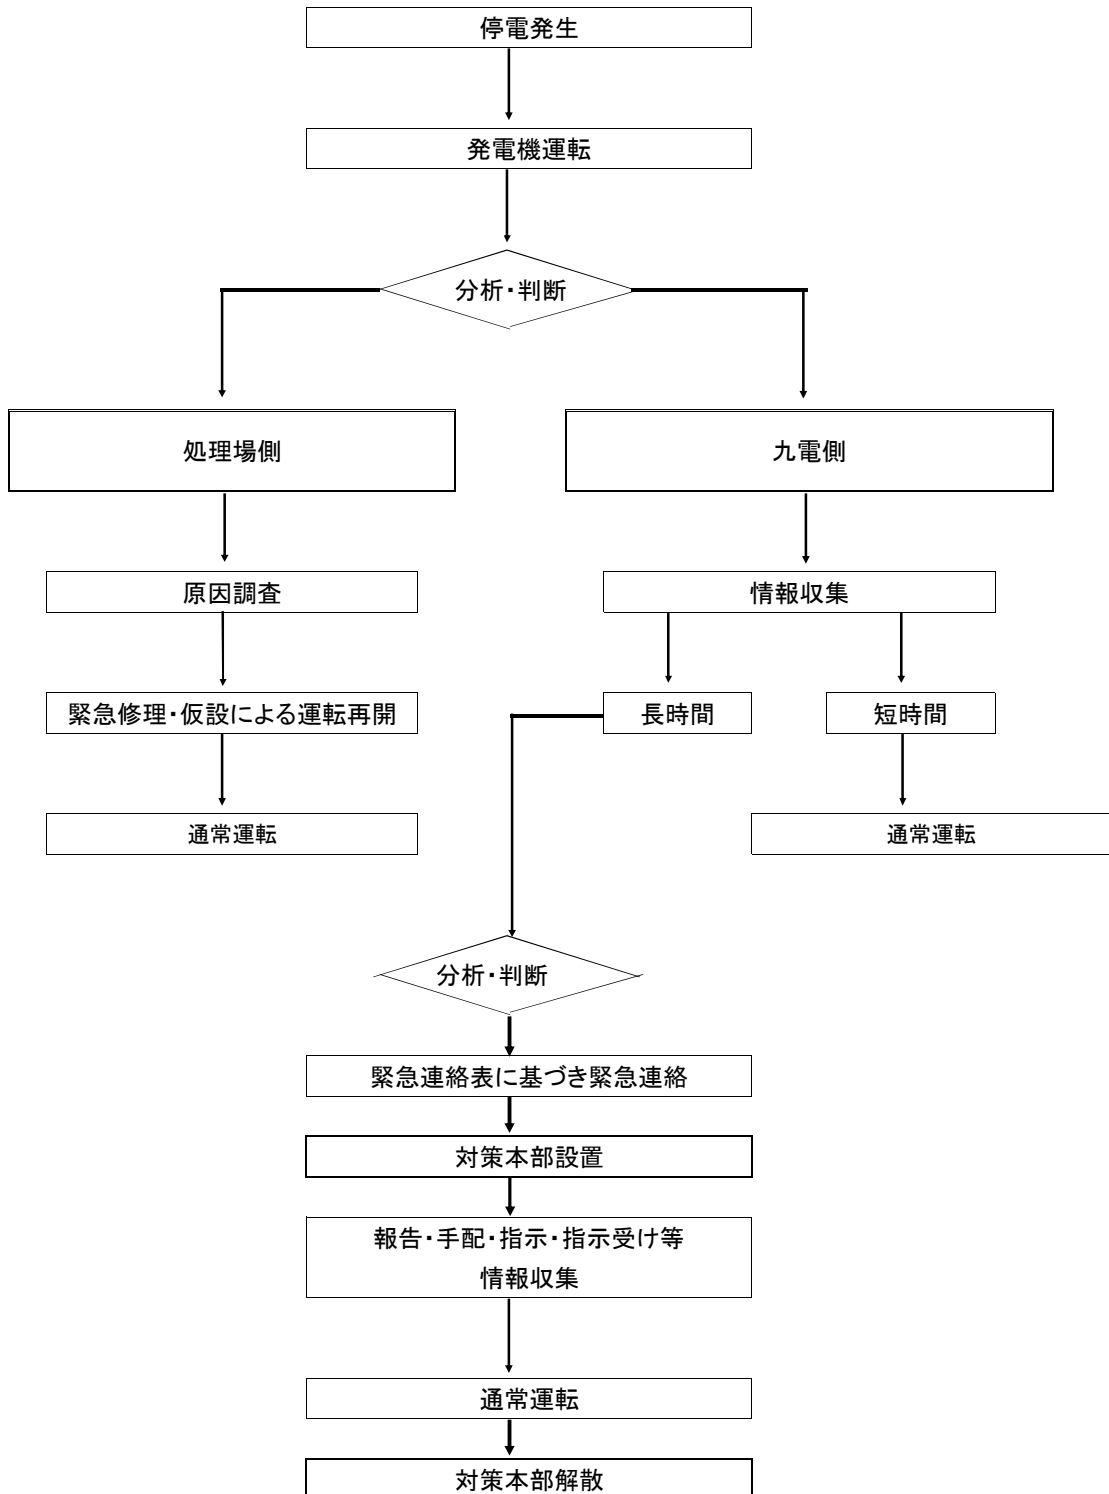

発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

大分市上下水道局	
下水道施設管理課	537-5642
処理場班直通	537-5646
上下水道局職員携帯	
[Redacted]	


九州電力(株)
097-536-4121

報告


現場	
大在水資源再生センター	
523-0304	
現場責任者	
携帯	[Redacted]
副責任者	
電気設備責任者	
携帯	[Redacted]

報告


(株)サングリーン	
本社	
558-3811	
代表取締役	
[Redacted]	

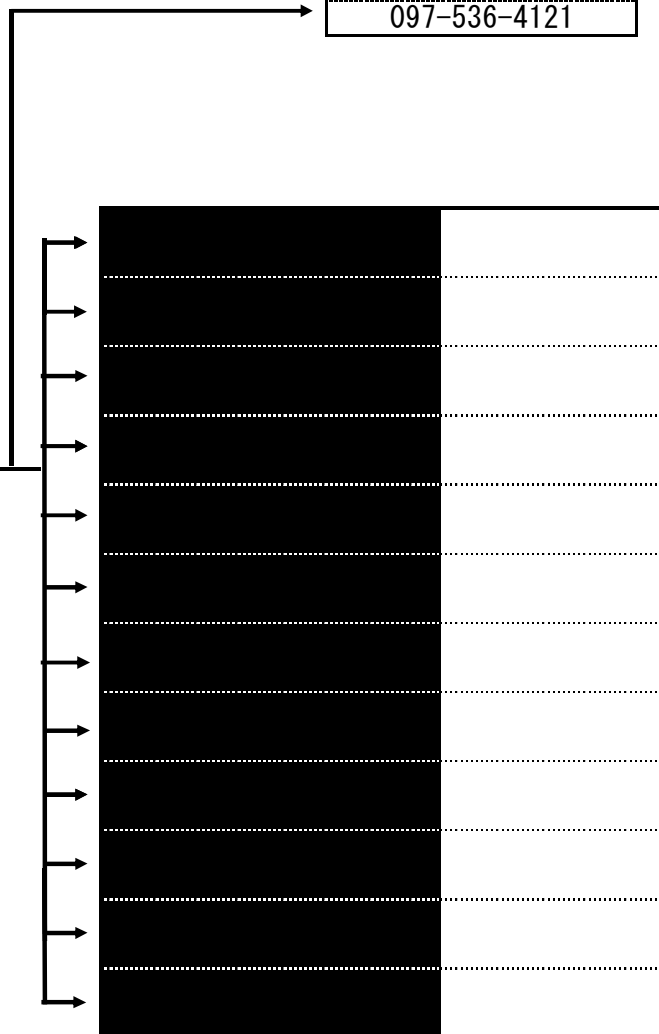

# 夜勤者用停電時対応マニュアル

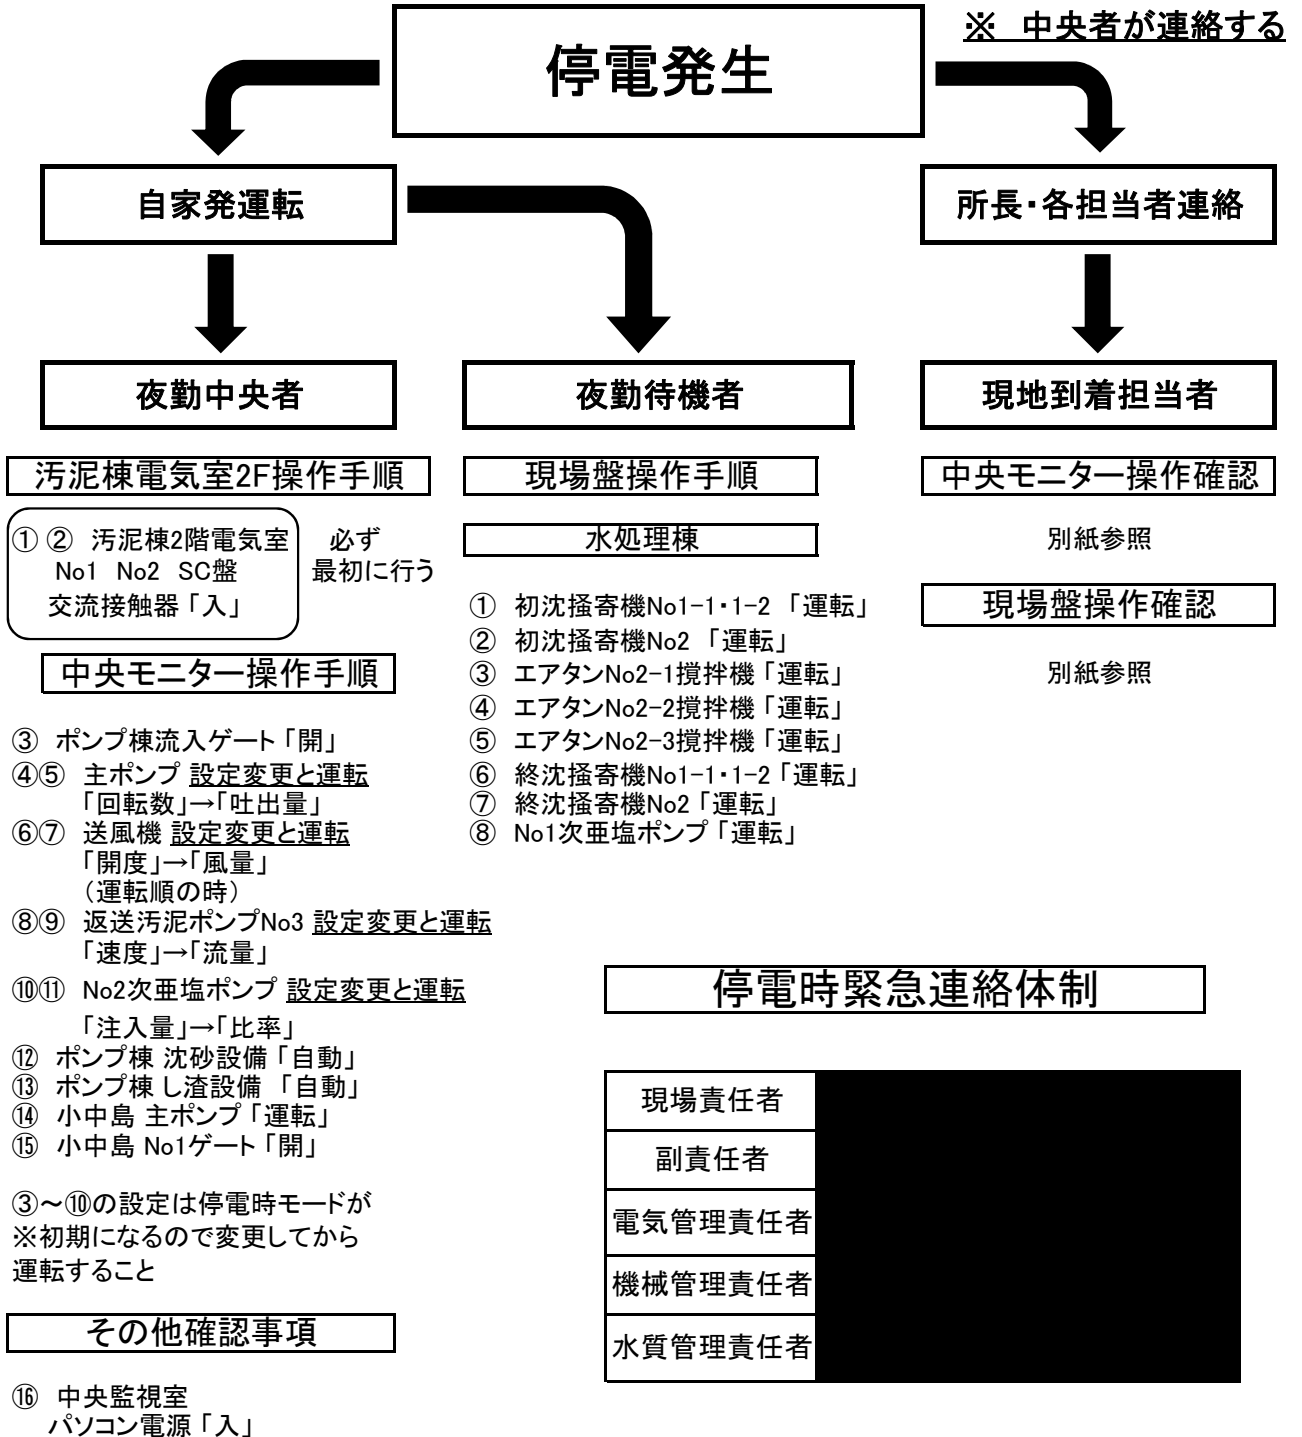




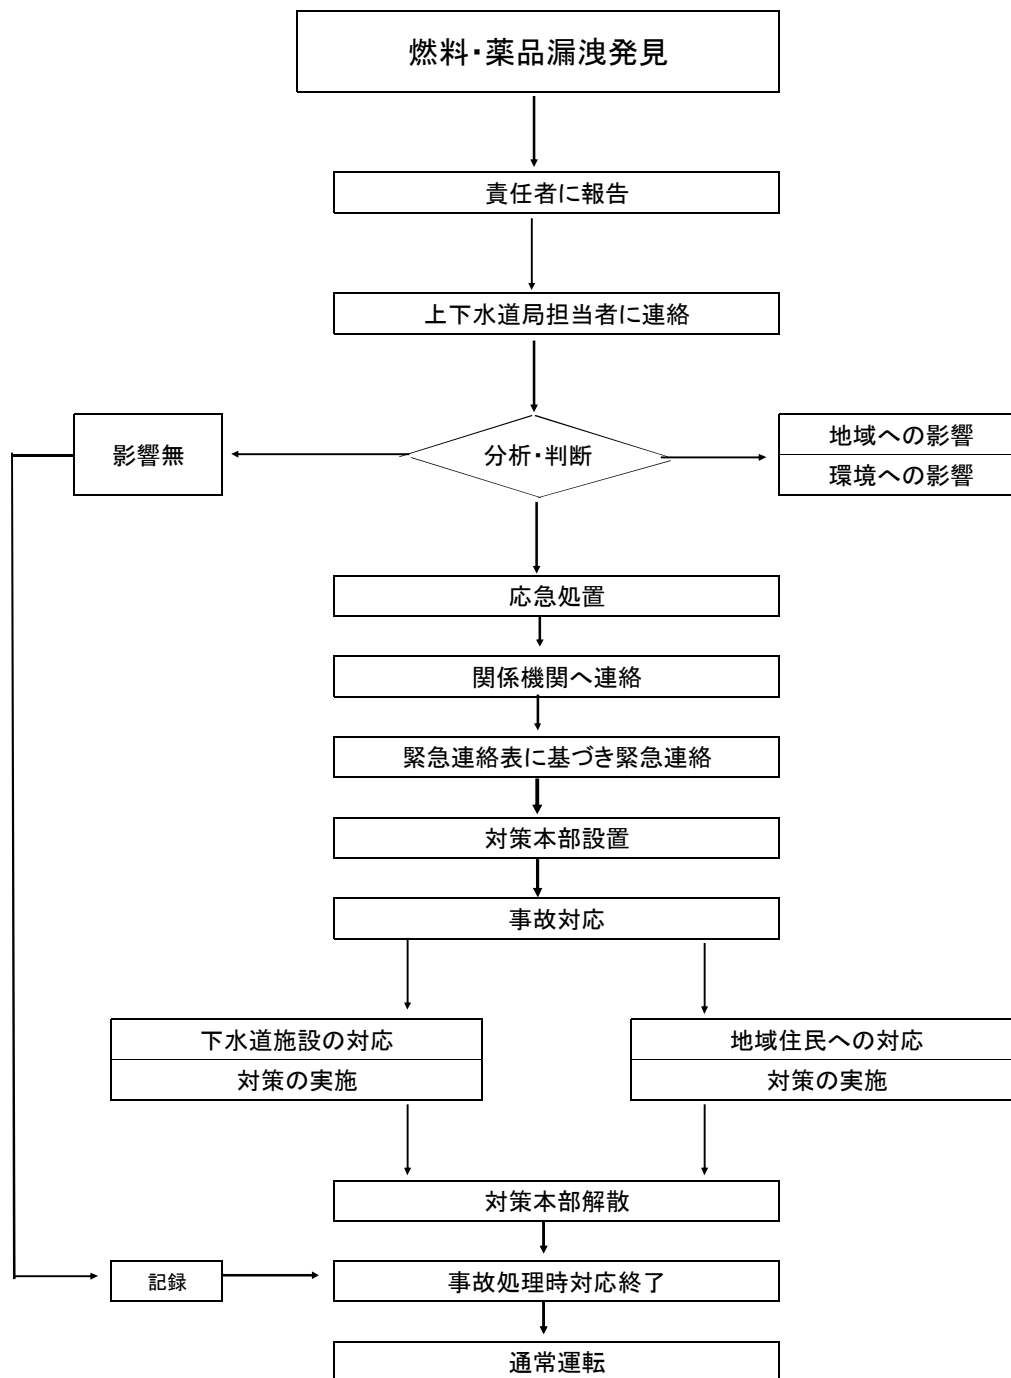

7-2 燃料・薬品漏洩時連絡体制表

2/2

発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

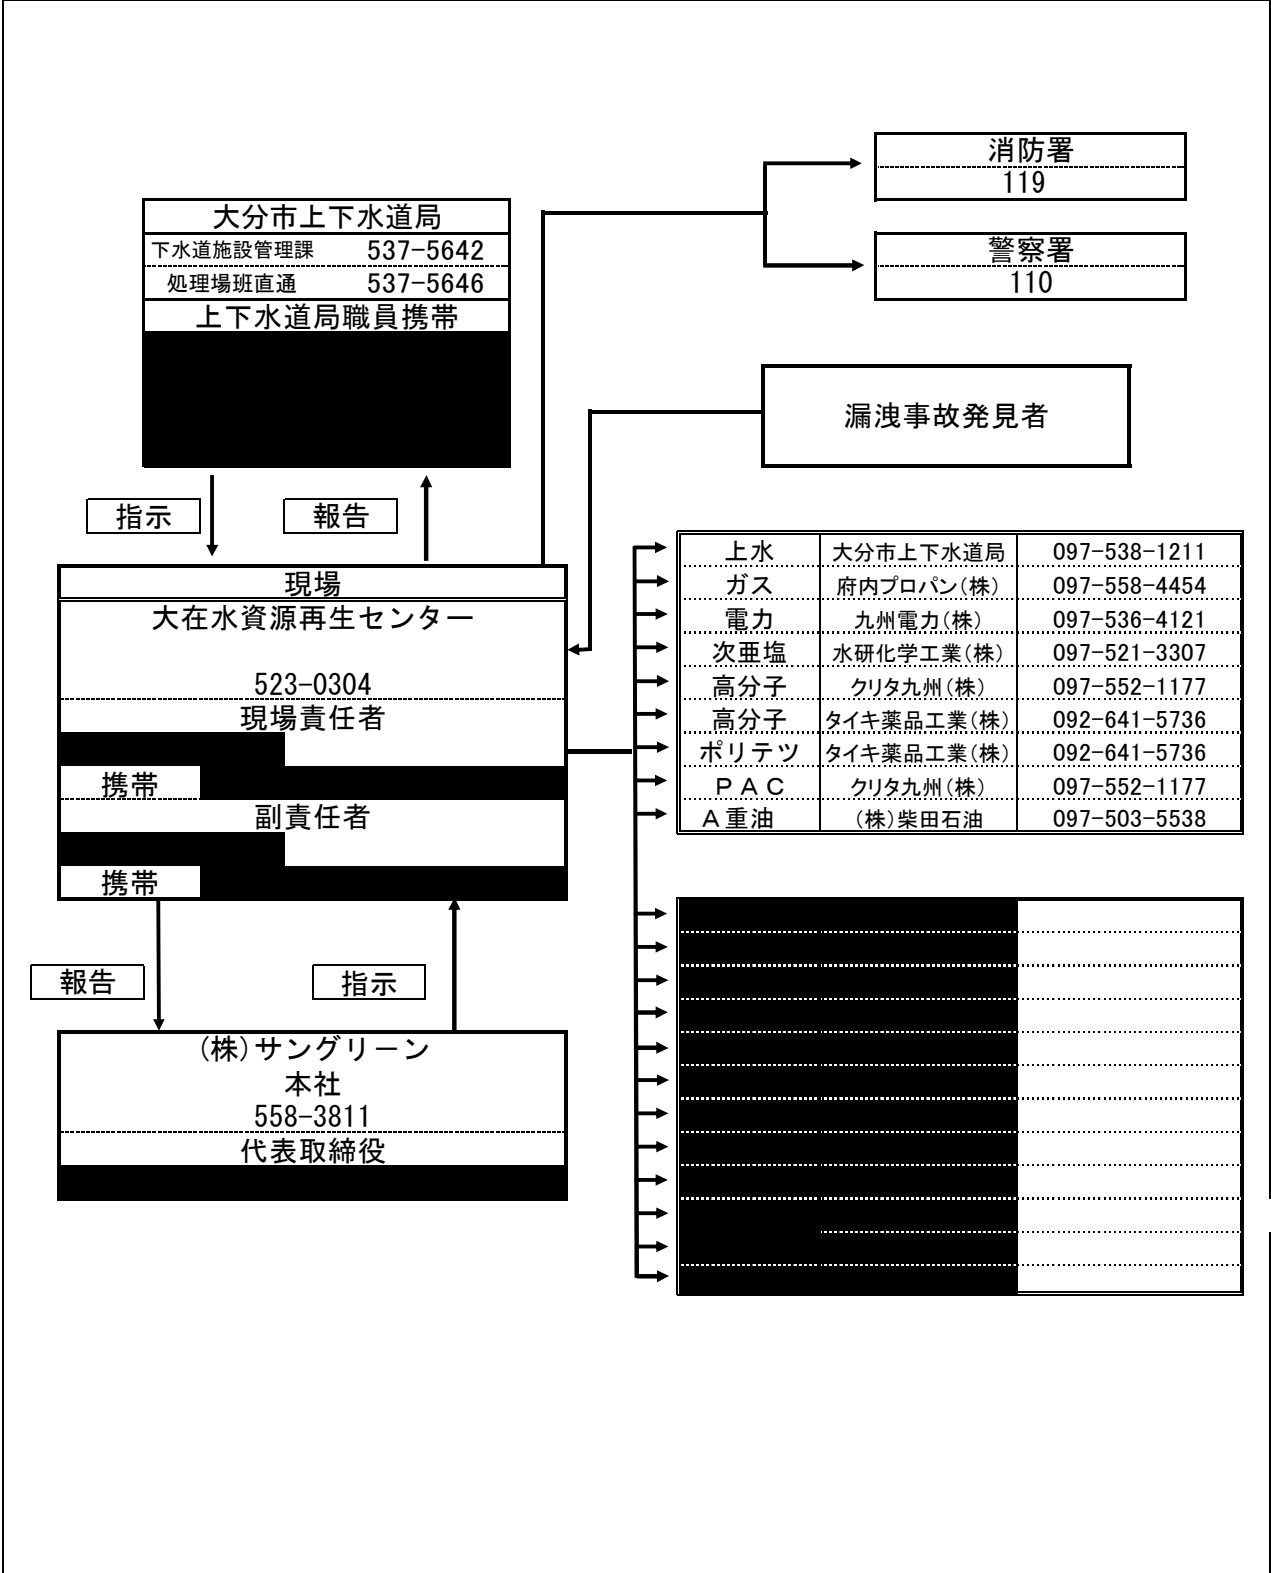

8-1 大在水資源再生センター災害対策本部設置要領	発行	(株)サングリーン
	担当者	
	改訂番号	改訂-7
	改訂日	2021年1月21日

1. 目的

本要領は(株)サングリーン災害・危機管理マニュアルに基づき以下の要領を構築し危険事象による事態に対処するものである。

2. 災害対策本部の設置及び解散の手順

	注意体制	警戒体制	非常態勢
発令者	所長	所長	所長
設置基準	「大雨」「洪水」「暴風」等いずれかの警報が発令された場合。  対策本部……準備	「大雨」「洪水」「暴風」等の警報が同時に発令された場合。  災害発生の恐れ、すでに発生しつつある場合。 上下水道局に災害対策本部が設置された場合。 上記のいずれかに該当する場合。  対策本部……設置	甚大な被害が発生した場合。  対策本部……設置
配置人員	役職者を含む5名以上 平日 5名 夜間 5名 日祭日 5名 (自宅待機者を含む)	役職者を含む6名以上 平日 6名 夜間 6名 日祭日 6名 (センター待機者)	全員
解散基準	各種警報が解除された場合。 ..... 役所の災害対策本部が解散された場合。 ..... 発生した災害が終息したと判断された時。 ..... 災害のおそれが無いと判断した時。 ..... 上記のいずれかに該当する場合。		

所長は災害の規模・特殊性を認めた時は、その都度配置人員の変更が行える。

3. 責任者の業務

責任者は所長である

各体制の発令者であり、指示、アドバイス等を的確に行う。

現場の状況を把握して、上下水道局、本社への連絡対応に当たる。

4. 所長が不在である時は副責任者がこの任に当たる。

5. 社員の自主出社

社員は勤務時間外又は休日等において災害が発生した場合、発生のおそれがある情報を察知したときは、所長及び副責任者に連絡して対処する。又連絡不可能の時は自らの判断で出社する。


## 従業員一覧

氏名	携帯番号	電話番号
[Redacted]		

## 設備関係

機器名	メーカー	TEL
ポンプ棟設備	三井造船(株)	03-3675-6826
ブロー	(株)武藤電機(代理店)	0977-24-1638
水中攪拌機	(株)新明和工業	097-558-2049
水処理設備	三井造船(株)	03-3675-6943
しさ・沈砂洗浄設備	新日本製鐵(株)	092-471-2073
汚泥脱水機設備	月島機械(株)	03-3531-0255
処理場自家発設備	日立製作所	097-534-0860
小中島ポンプ場機械設備	三井造船(株)	03-3675-6943
小中島ポンプ場電気設備	(株)東芝	092-735-3020
小中島ポンプ場自家発設備	(株)東芝	092-735-3020
高田ポンプ場機械設備	梅林建設(株)	097-534-4151
高田ポンプ場電気設備	河野電気(株)	097-544-3131
関門雨水ポンプ機械設備	日立製作所	097-534-0860
関門雨水ポンプ電気設備	(株)東芝	092-735-3020
堂園雨水ポンプ機械設備	神鋼ソリューション	092-474-6565
堂園雨水ポンプ電気設備	メタウォーター(株)	092-262-7801
ユーティリティー一覧		
上水	大分市上下水道局	097-538-1211
ガス	府内プロパン(株)	097-558-4454
電力	九州電力(株)	097-536-4121
電気保安	九州電気保安協会	097-552-1112
電話	N T T 西日本	113
工業薬品納入事業所		
次亜塩酸ソーダ	水研化学工業(株)	097-521-3307
高分子凝集剤	タイキ薬品工業(株)	092-641-5736
高分子凝集剤	クリタ九州(株)	097-552-1177
P A C	クリタ九州(株)	097-552-1177
ポリテツ	タイキ薬品工業(株)	092-641-5736
塩素剤	翔薬(株)	097-534-8155
A重油	(株)柴田石油	097-503-5538

9-1	新型インフルエンザ対策	1/3	発行	(株)サングリーン
			担当者	
			改訂番号	改訂-7
			改訂日	2021年1月21日

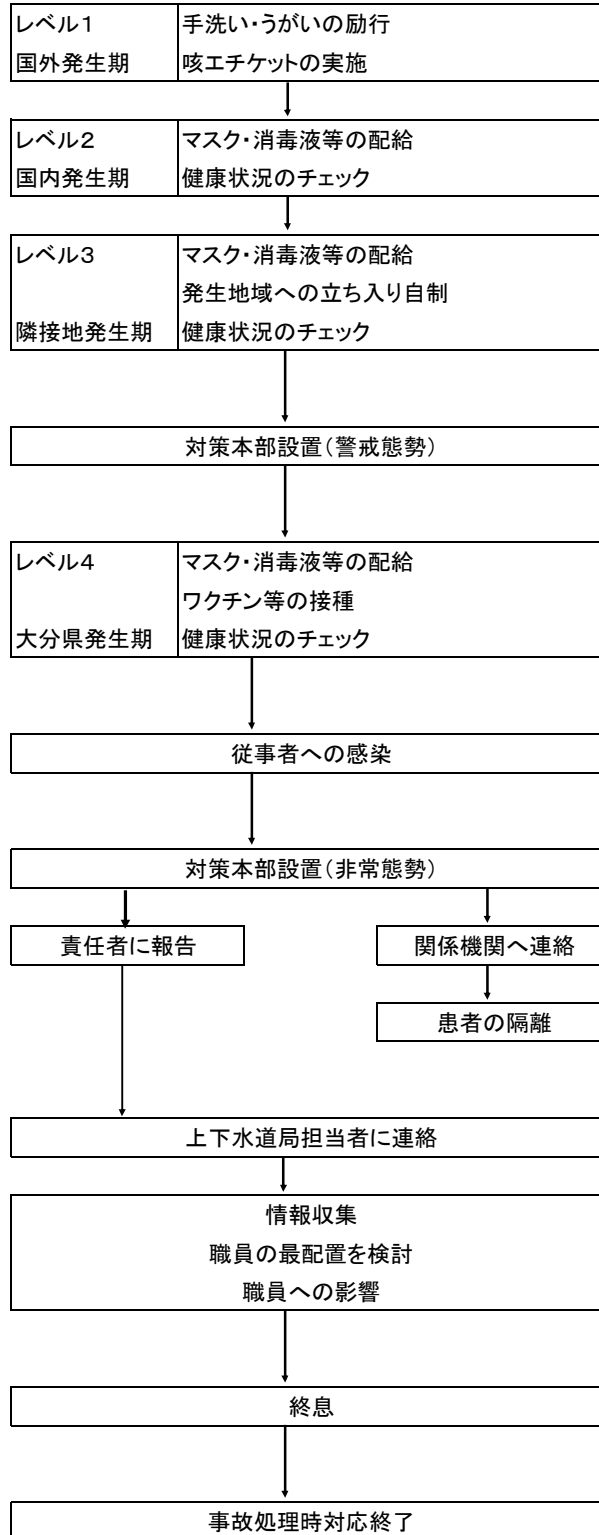

9-2 新型インフルエンザ対策マニュアル 2/3	発行	(株)サングリーン
	担当者	
	改訂番号	改訂-7
	改訂日	2021年1月21日

1. 目的

本要領は(株)サングリーン災害・危機管理マニュアルに基づき以下の要領を構築し「新型インフルエンザ」に対処するものである。

2. 新型インフルエンザ発生レベル

発生レベル	発生状況	流行の状況	国のフェーズ
レベル 1	国外発生期	国外でヒトからヒトへの感染がみとめられ、発生が確認された段階	4A
レベル 2	国内発生期	国内でヒトからヒトへの感染がみとめられ、発生が確認されたが、感染範囲が限られている段階	4B
レベル 3	隣接地発生期	連接地域で感染が確認され、さらに感染が拡大している段階	5B
レベル 4	県内流行期	従業員に感染が発生している段階	6B

3. 対策本部設置基準

体制種別	注意体制	警戒態勢	非常態勢
設置基準	レベル 1 レベル 2	レベル 3	レベル 4

4. 感染防止用品の整備

マスク

手袋

消毒液

うがい薬

所長がこの任に当たる。保管場所は事務所とする。

5. 責任者の業務

所長は欠勤者が3分の1以上になったら、処理場の運営に最低限必要な要員を配置する。

日勤者3名・夜勤者2名を最低限要員とする。

処理場だけで対応困難な場合は本社に支援を要請する。

物資の調達が困難になることを考え薬品等の調達を行う。

職員の健康チェックを行い、インフルエンザの症状があれば出社しないように要請する。

健康チェック項目  発熱がある(38度以上)  咳が出る  全身倦怠感がある  
 その他インフルエンザの症状が見られる

# 9-3 新型インフルエンザ連絡体制表 3/3

発行	(株)サングリーン
担当者	
改訂番号	改訂-8
改訂日	2021年4月1日

