


別紙 4 土質条件

令和 2 年度に事業用地内で実施した地質調査結果を次頁より示す。

平面図

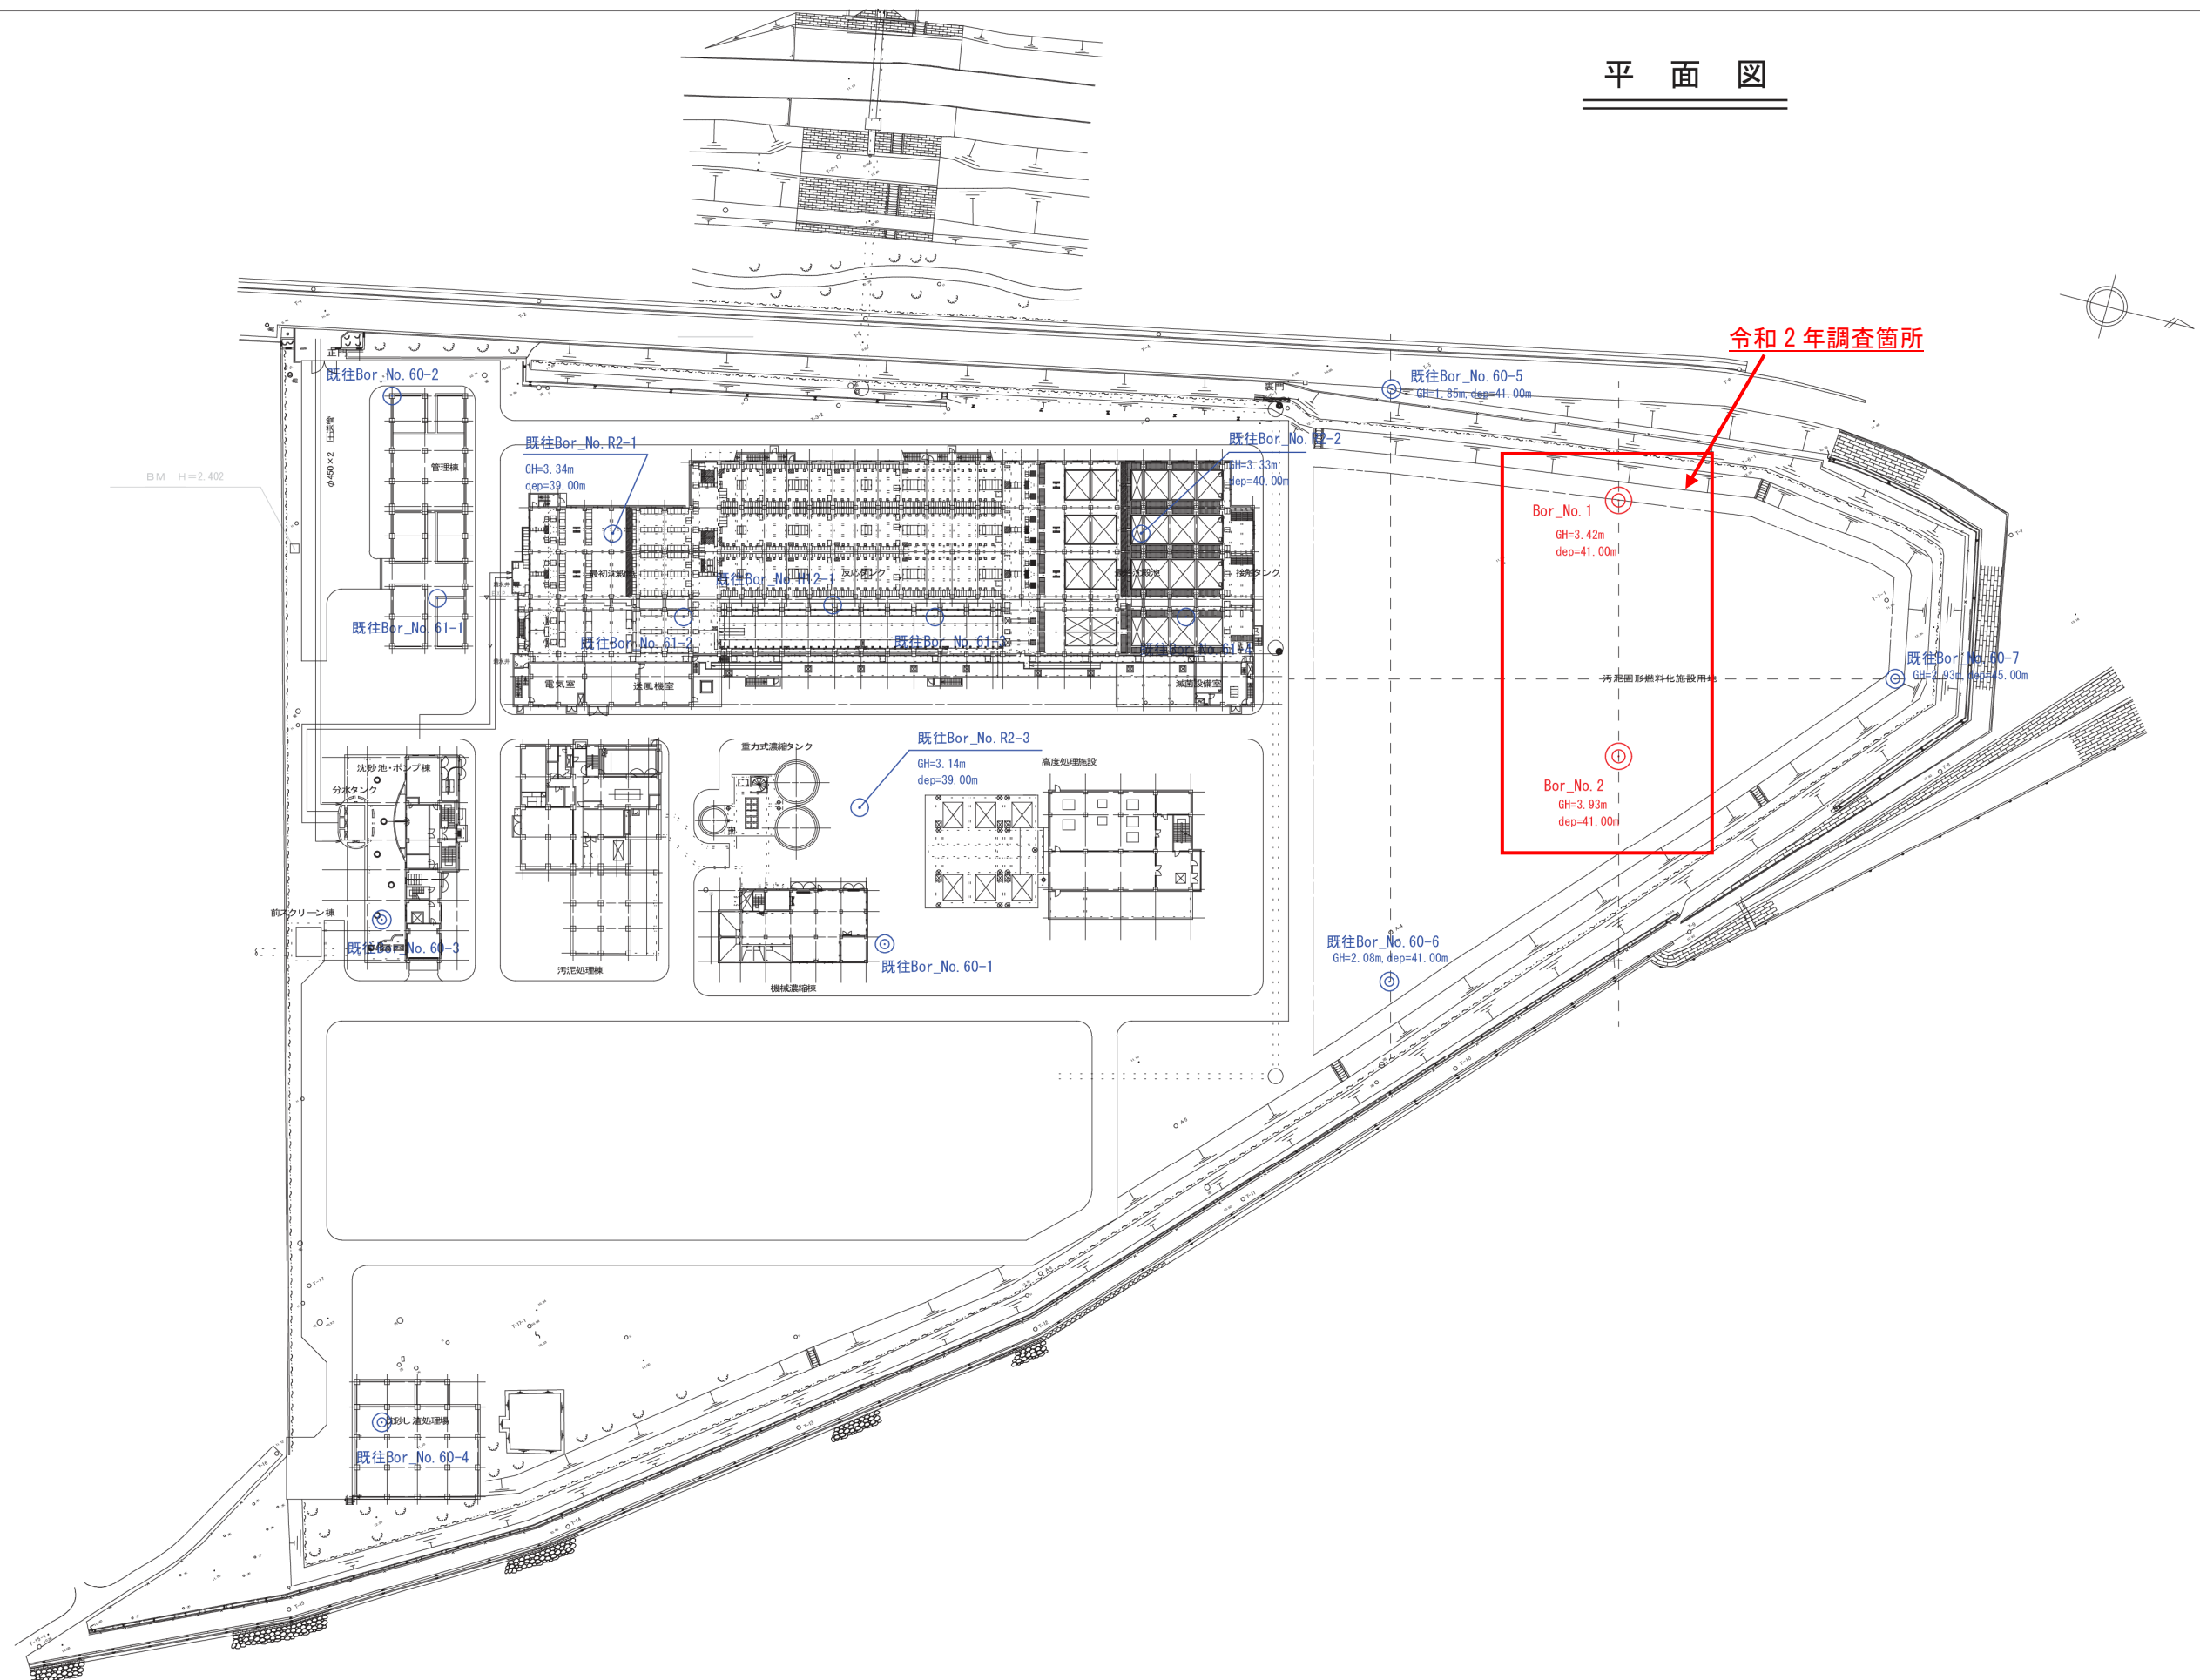

ボーリング柱状図

調 査 名 大分市公共下水道大在水資源再生センター汚泥燃料化用地地質調査業務委託

ボーリングNo 1

事業・工事名

シート No 2-1

ボーリング名	No. 1		調査位置		大分市大字志村2500番地の1						北 緯		33° 15' 56"								
発注機関	大分市上下水道局				下水道施設管理課		調査期間		2020年 11月 17日 ~ 2020年 12月 12日				東 経		131° 42' 3"						
調査業者名	株式会社 明和ジオテック 電話 (097-503-7177)		主任技師		木村 勝利		現代 場人		池田 和博		コ 鑑 定 者		池田 和博		ボーリング 責 任 者		浅川 亮平				
孔 口 標 高	3.42m	角				方		北 0° 90° 東 270° 180° 西		地盤 鉛 直 水平 0° 90° 0°		使用 機種		試 錐 機		YBM-05型		ハンマー 落下用具		半自動落下式	
総掘進長	41.00m	度		下 0° 向		度		エンジン		ヤンマーNFD-8K型		ポン プ		YBM GP-5型							

標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	
標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験	

ボーリング柱状図


調査名 大分市公共下水道大在水資源再生センター汚泥燃料化用地地質調査業務委託

ボーリングNo 2



事業・工事名

シートNo 2-2


ボーリング名	No. 2		調査位置	大分市大字志村2500番地の1						北緯	33° 15' 57"		
発注機関	大分市上下水道局 下水道施設管理課			調査期間	2020年 11月 6日 ～ 2020年 11月 17日				東経	131° 42' 6"			
調査業者名	株式会社 明和ジオテック 電話 (097-503-7177)		主任技師	木村勝利	現代場代理人	池田和博	コ 鑑 定 者	池田和博	ボーリング責任者	浅川亮平			
孔口標高	3.93m	角			方	北 0°	地盤勾配	水平0°	使用機種	試錐機	YBM-05型	ハンマー落下用具	半自動落下式
総掘進長	41.00m	度	0°		向	西 180° 東 0° 南 180°	鉛直 90°	0°		エンジン	ヤンマーNFD-8K型	ポンプ	YBM GP-5型

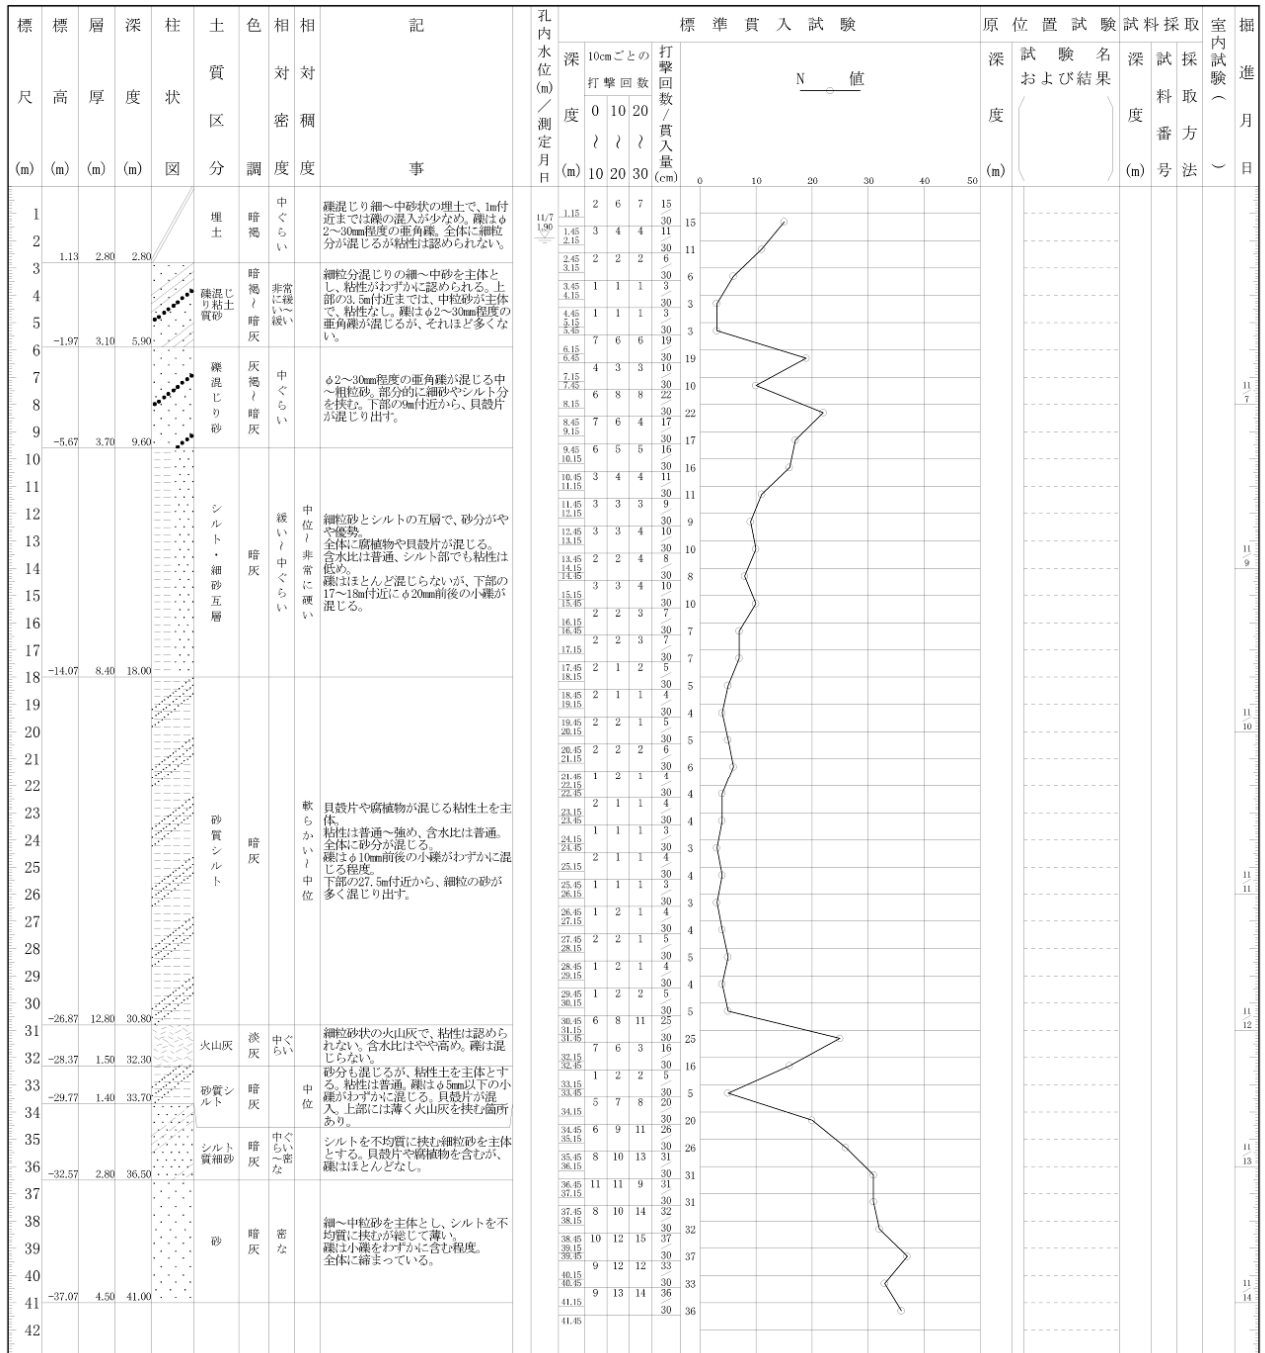



平面図

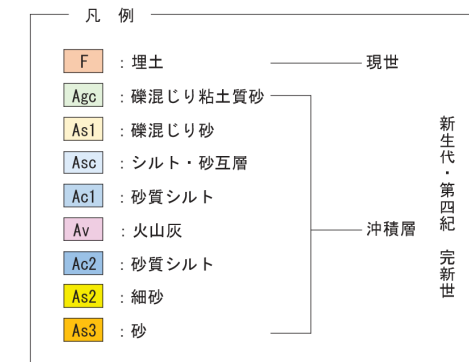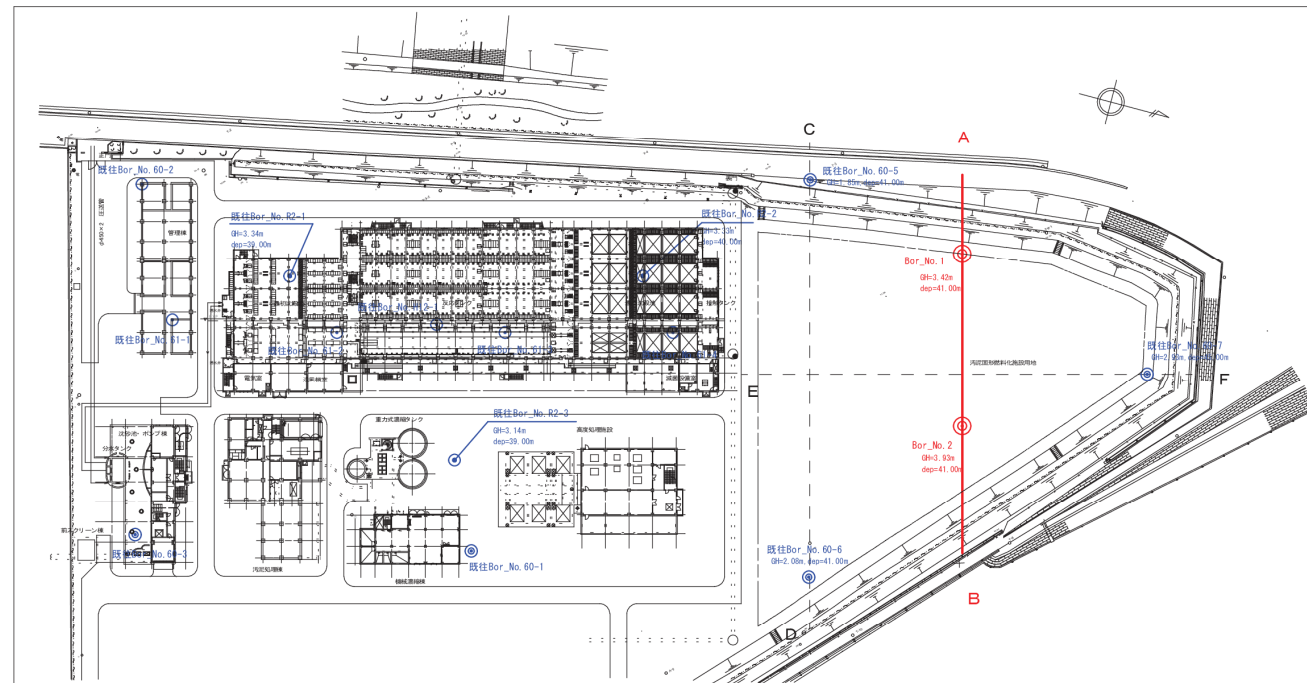


A-B 断面

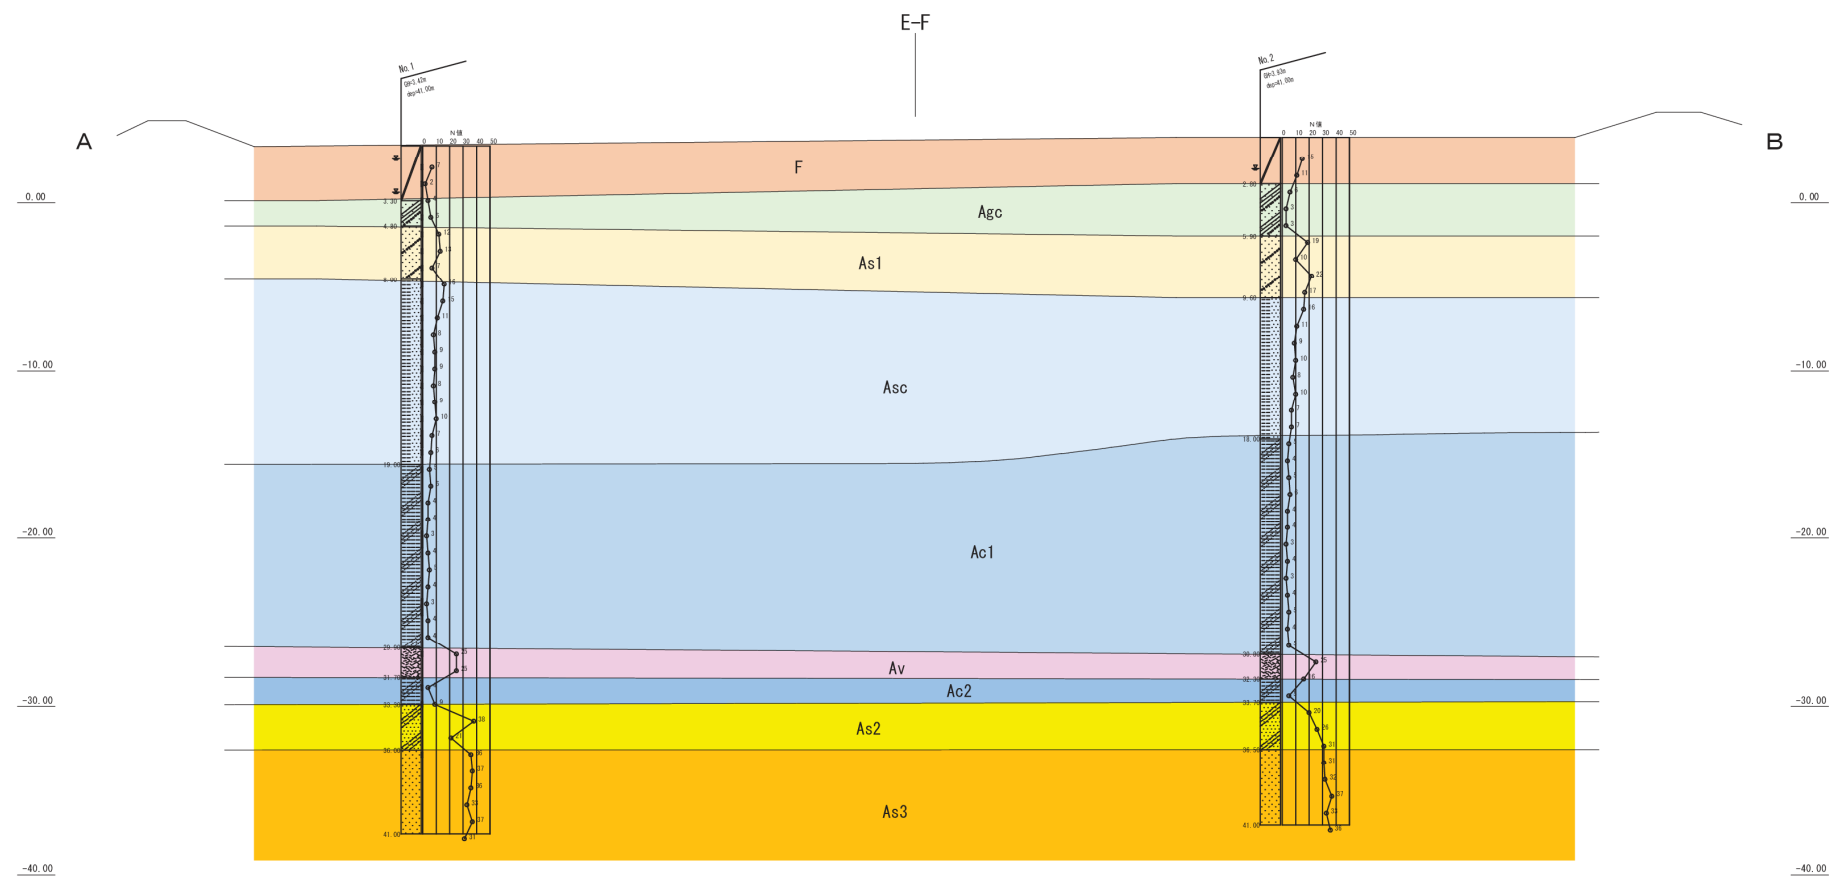



平面図

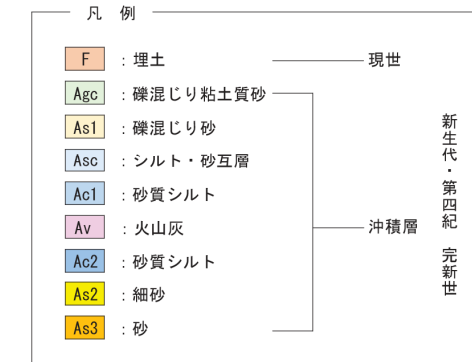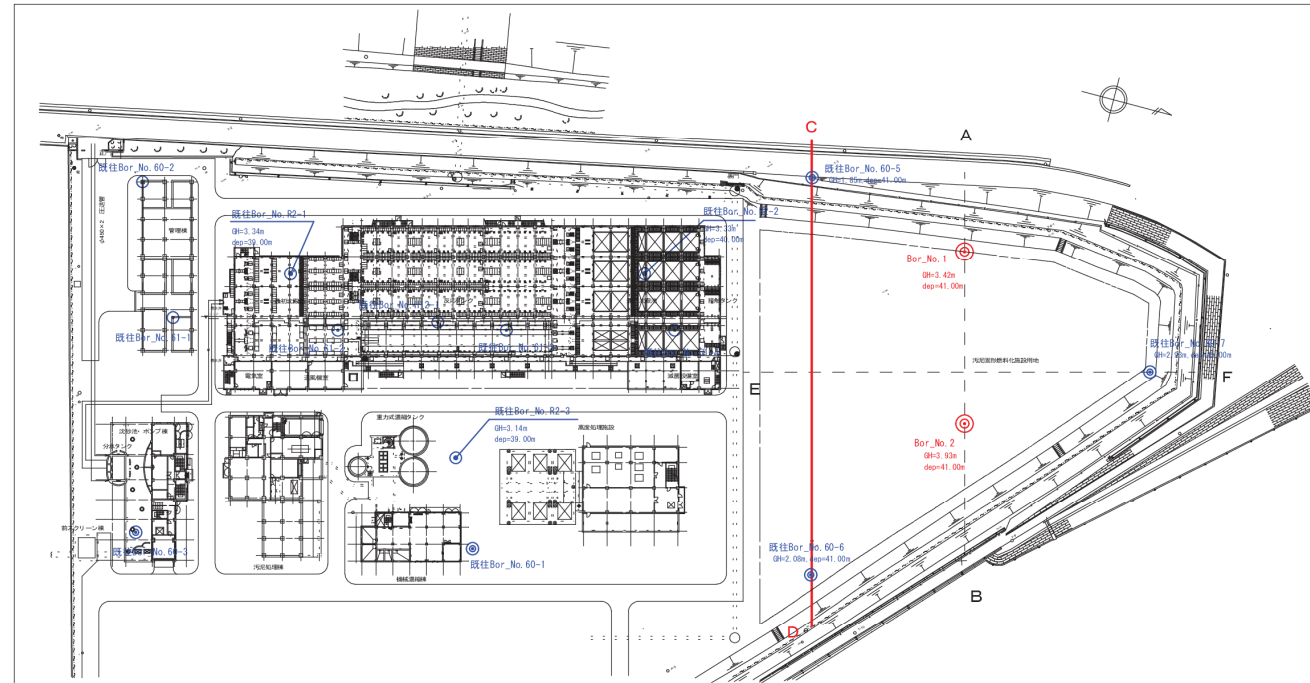

C-D 断面

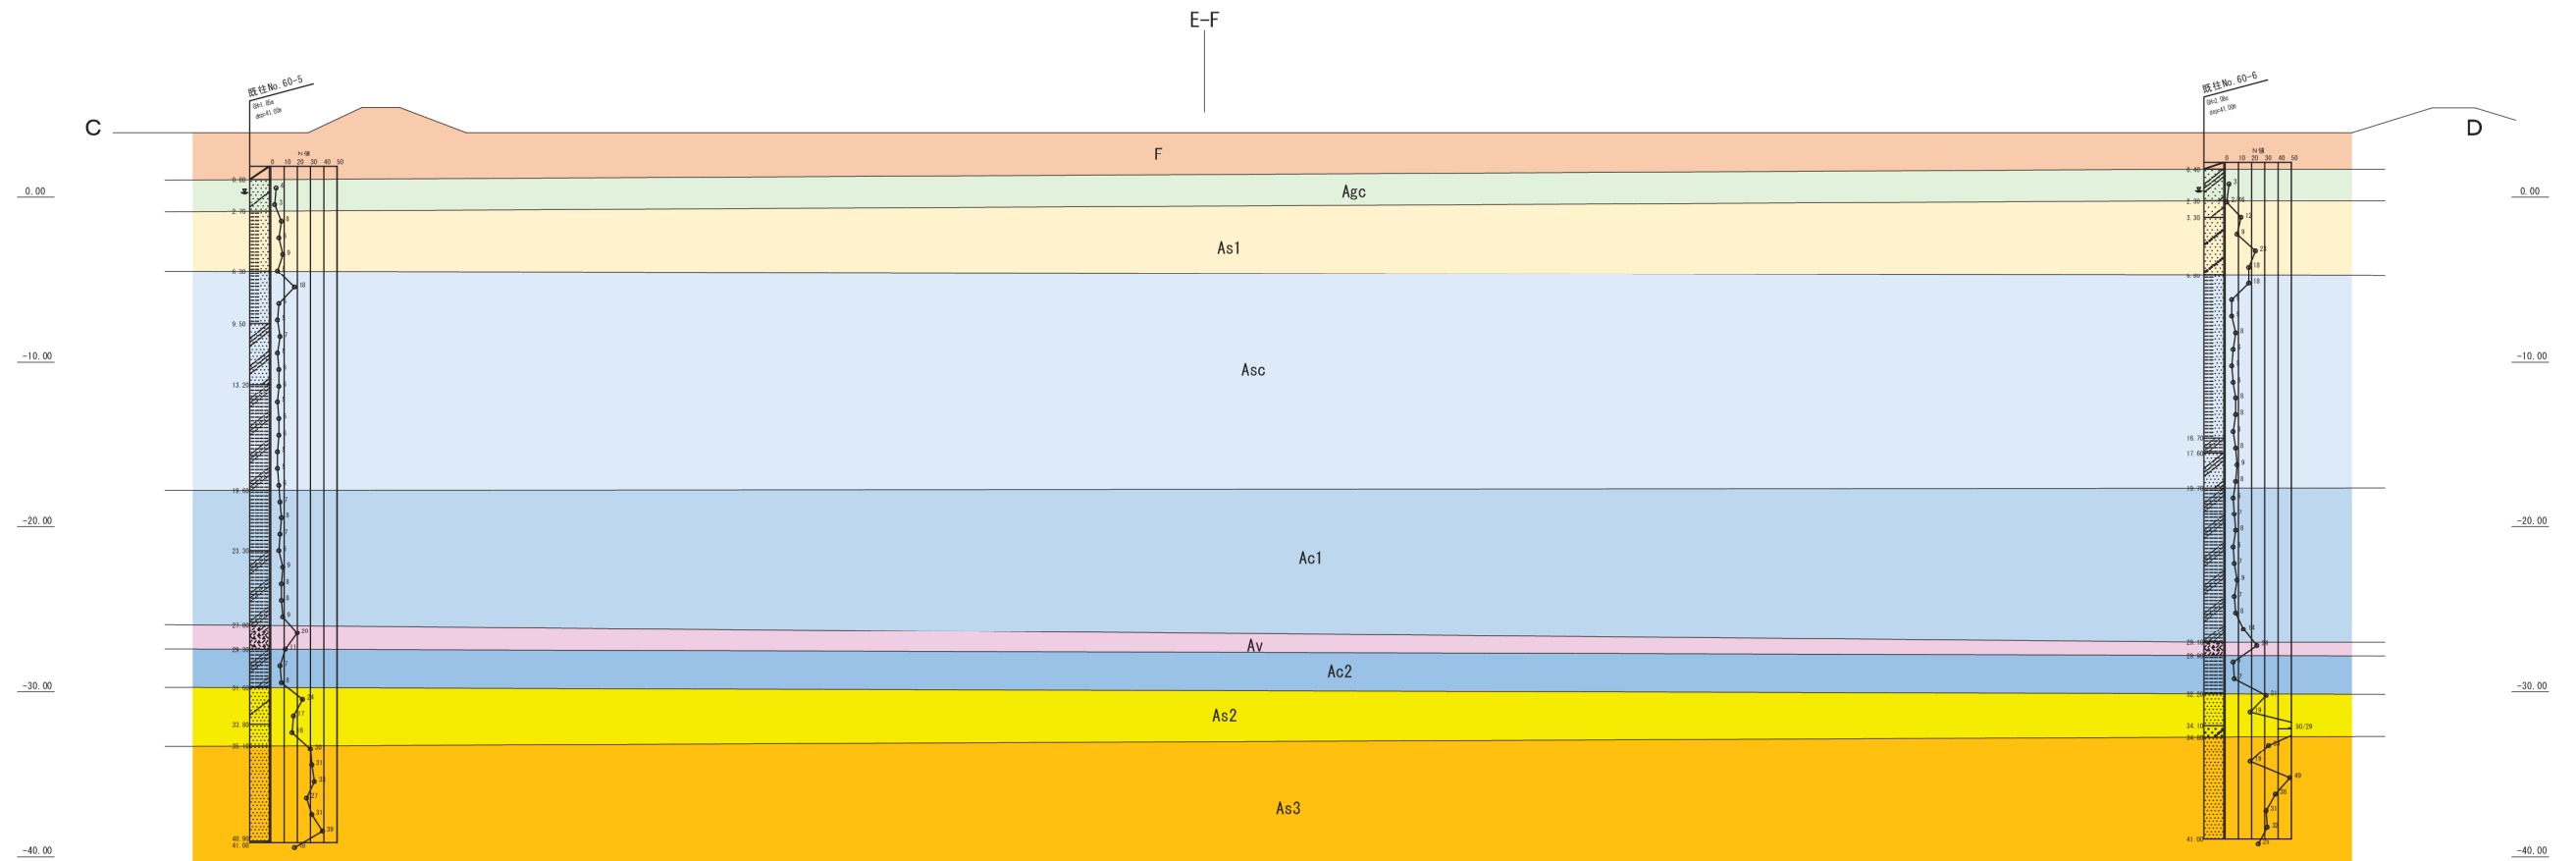

平面図

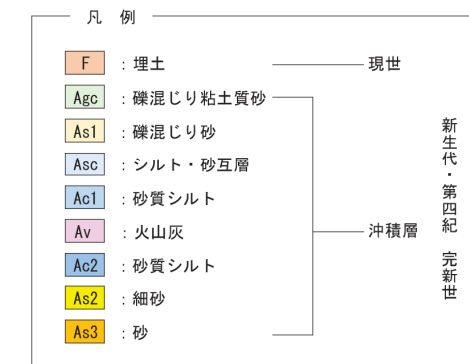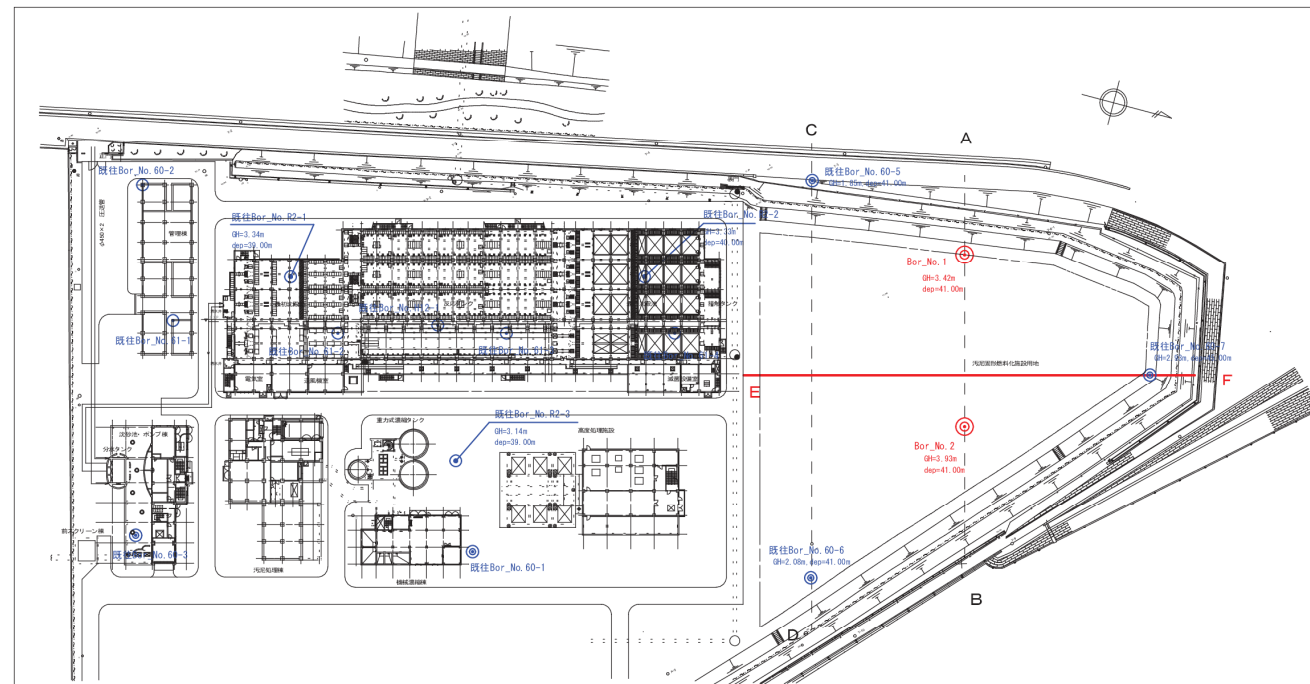

E-F 断面

