


2. 有収水量の推計(平成29年度～平成33年度)

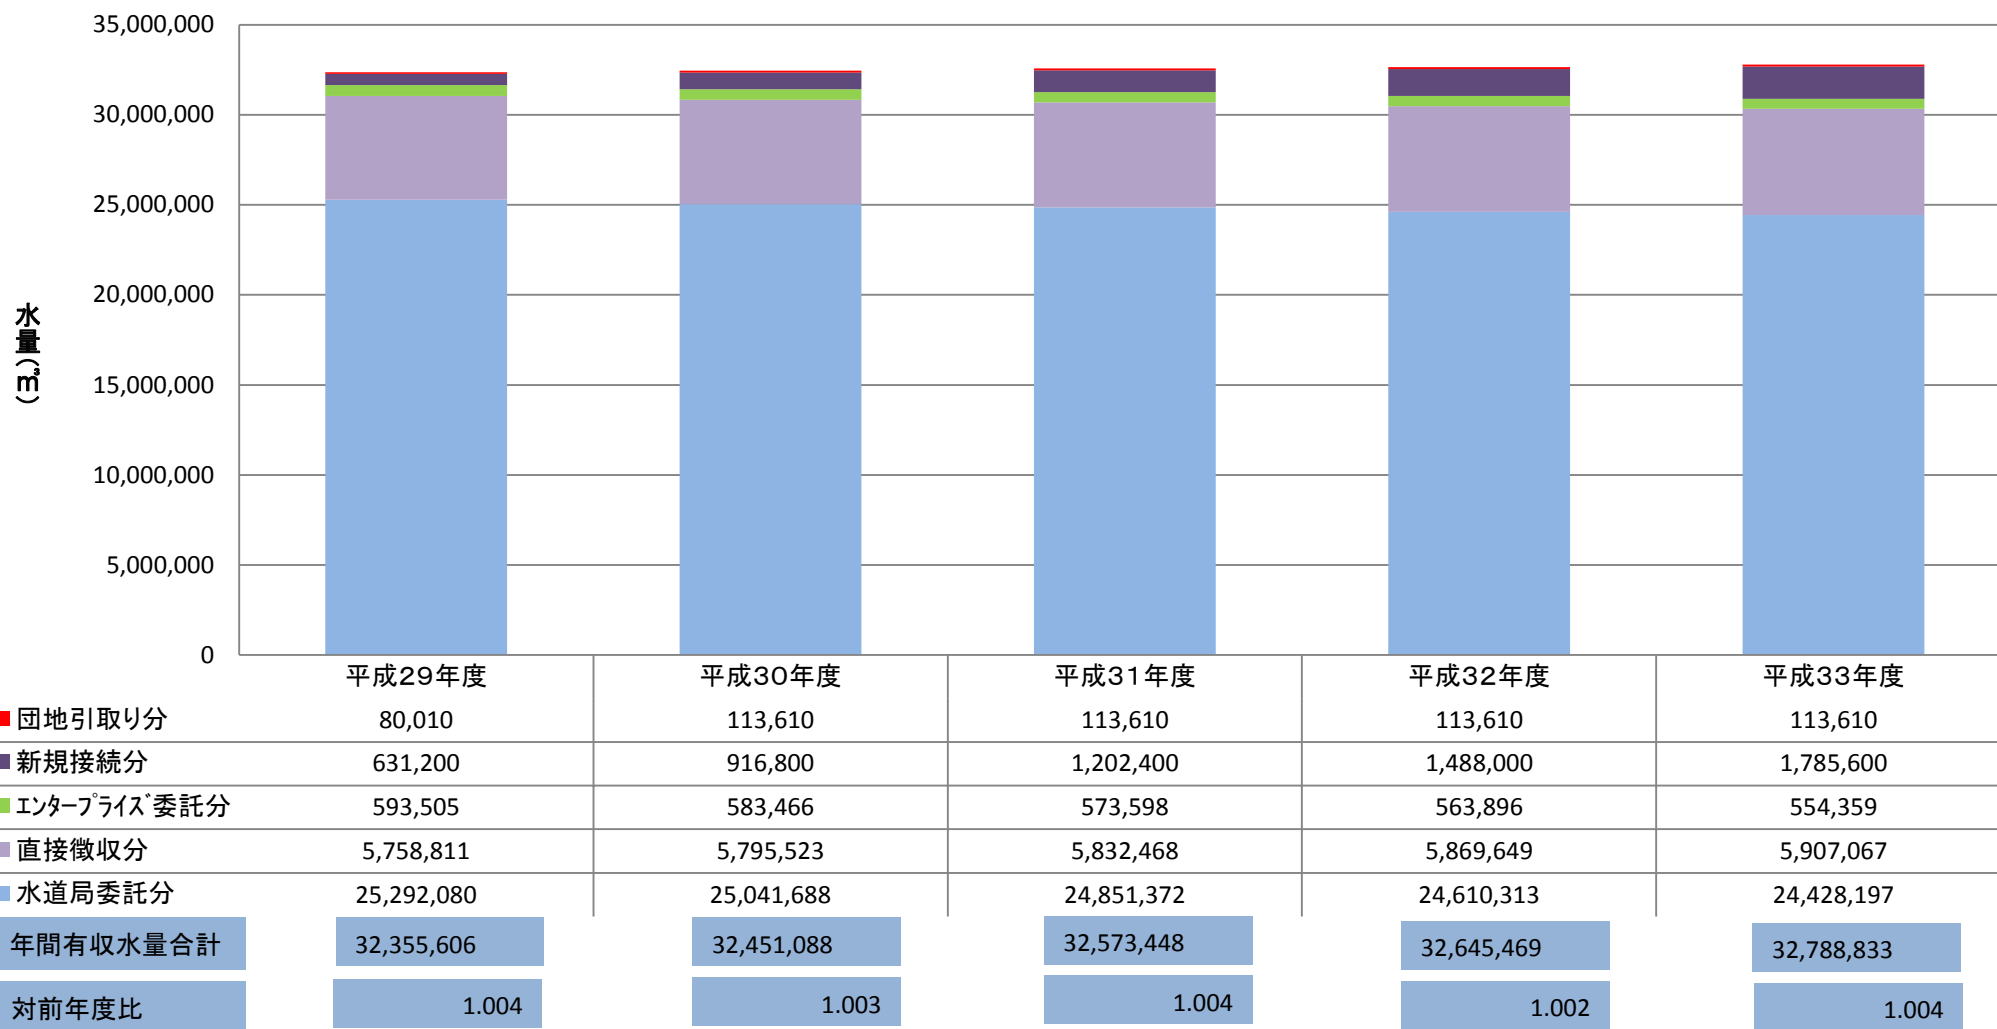

※水道局委託分は水道局の給水計画のデータを採用、節水率は5年平均で0.89%と予測。

※直接徴収分、エンタープライズ委託分は過去5年平均の伸び率を使用。

※新規接続分は下水道新規設置分と民間設置分の合計の累積表示。年間排水量は2月40m³を採用。

※団地引取り分は集中浄化槽団地ほか新規引取り分の累積、年間排水量は2月35m³を採用。